


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	ES株式会社			
システム・機器名称	EMS-@es（アットイーエス）Store			
導入構成	業種	小規模店舗、小規模ビル	計測点数	1 ～ 56点
	契約電力	50 ～ 300kW	制御点数	1 ～ 50点

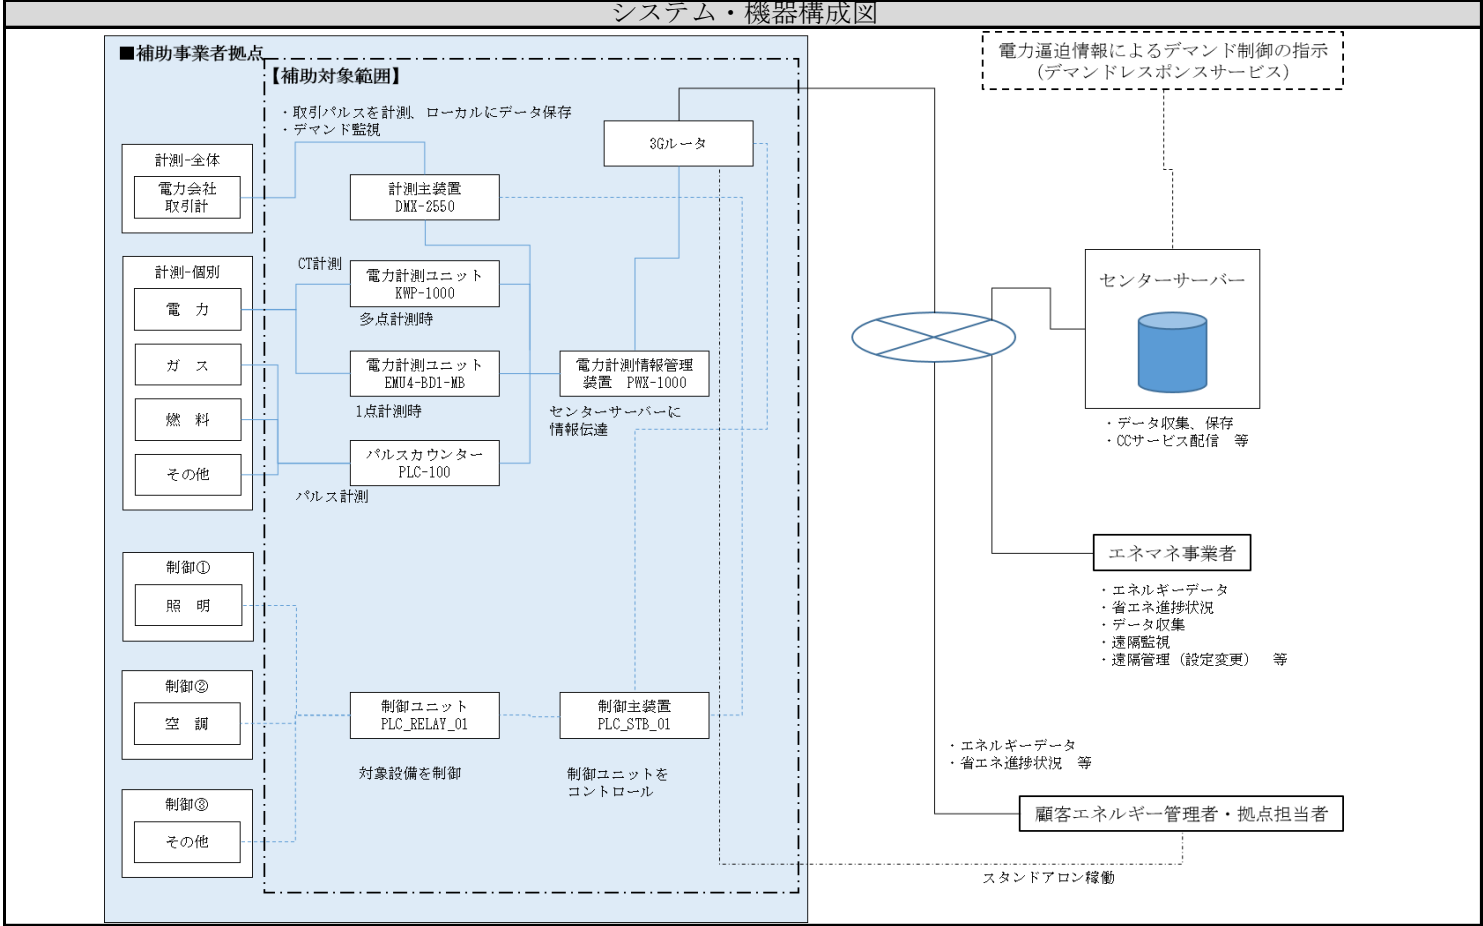

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥2,252,500
工事費	¥1,587,500
計測6点（全体・照明・空調）制御5点（空調5台）	¥665,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
デマンドモニタ	（株）近計システム	DMX-2550


4. システムスペック

対象業種	小規模店舗、小規模ビル	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	56	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	50	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ その他（ガス空調）
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	他拠点及びエネマネ事業者による遠隔監視、遠隔設定変更はできなくなるが、当該施設内では継続的にEMSを使用することができる。
アピールポイント	小規模店舗、小規模ビルに特化したシステムです。 EMSの基本仕様はそのままに、最高のコストパフォーマンスを実現しました。 多店舗展開されている事業者様のエネルギーマネジメントに最適です。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	ES株式会社			
システム・機器名称	EMS-@es（アットイーエス）Super			
導入構成	業種	食品スーパー、冷蔵倉庫	計測点数	～ 248点
	契約電力	50 ～ 700kW	制御点数	～ 248点

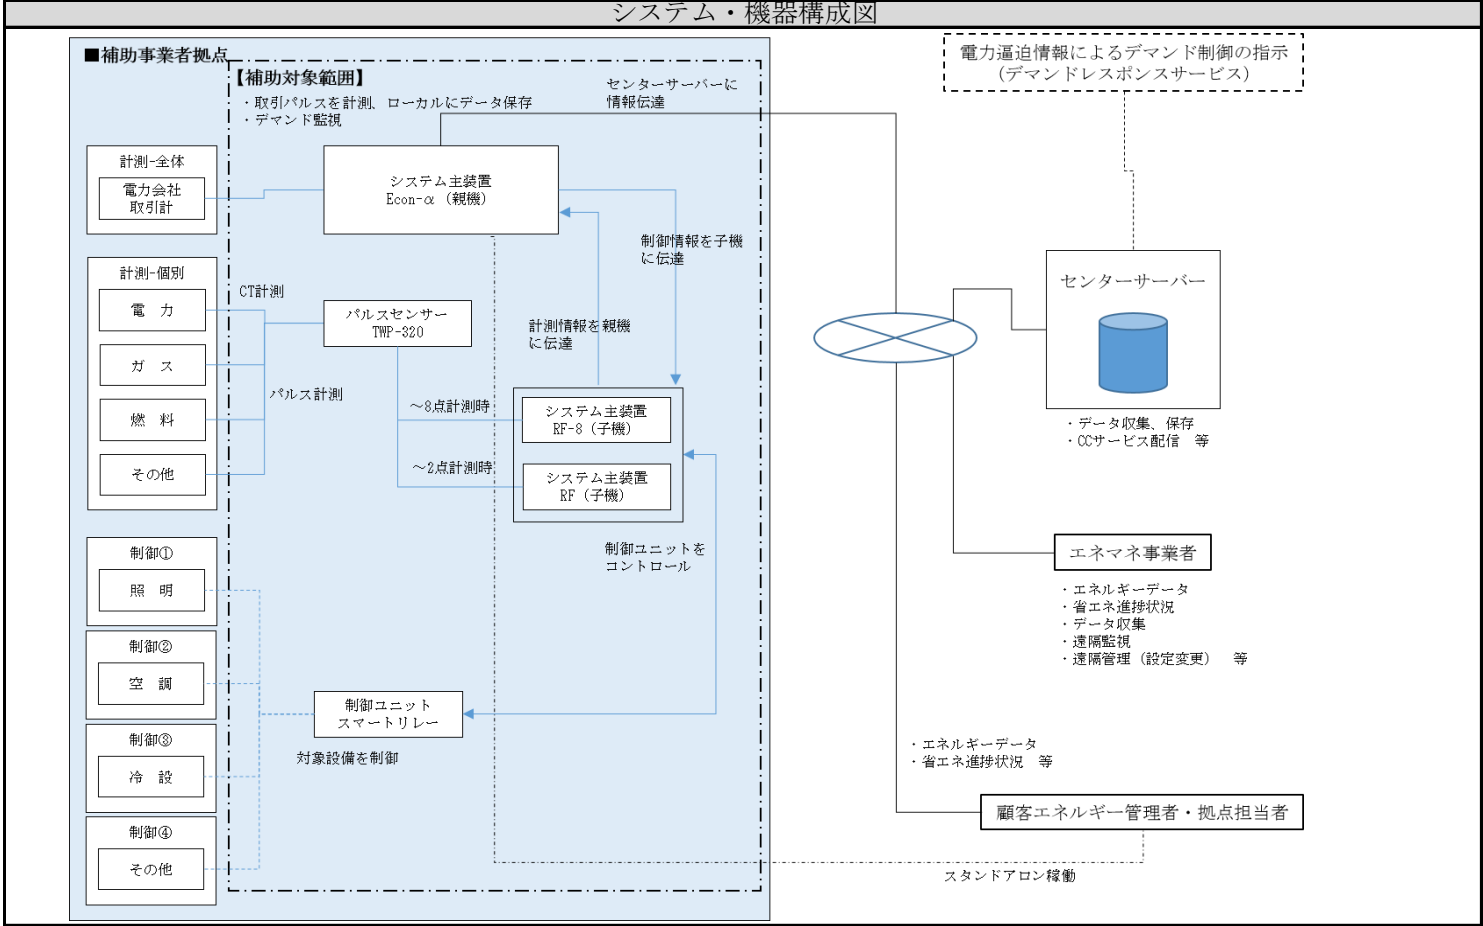

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥5,904,300
工事費	¥4,385,800
計測15点（全体・照明・冷設）制御57点（冷ケース51台、プレハブ庫6台）	¥1,518,500

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
Econ-α（親機）	株式会社MTL	Econ-α MSU_Ver1

4. システムスペック


対象業種	食品スーパー、冷蔵倉庫	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別 高圧
最大計測点数	248	計測可能 エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	248	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍 冷蔵 ☐ 自家 発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ その他（ ガス空調 ）
スタンドアロン 利用変更	無償	スタンドアロン 利用方法	他拠点及びエネマネ事業者による遠隔監視、遠隔設定変更はできなくなるが、当該施設内では継続的にEMSを使用することができる。
アピール ポイント	食品スーパー、冷蔵倉庫等に特化したシステムです。冷凍機をいたずらに制御するのではなく、冷ケース、冷蔵冷凍庫を1台ずつコントロールします。”温度管理カットオフ機能”により商品品質を第一に考えた制御方式としています。照明、空調制御の拡張によりストアコントロールも可能です。機器メーカーも選ばず高い汎用性が特徴のシステムです。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	ES株式会社			
システム・機器名称	EMS-@es（アットイーエス）Custom			
導入構成	業種	大規模施設、工場等	計測点数	～ 600 点
	契約電力	100 ～ 1000kW	制御点数	～ 600 点

システム・機器構成図

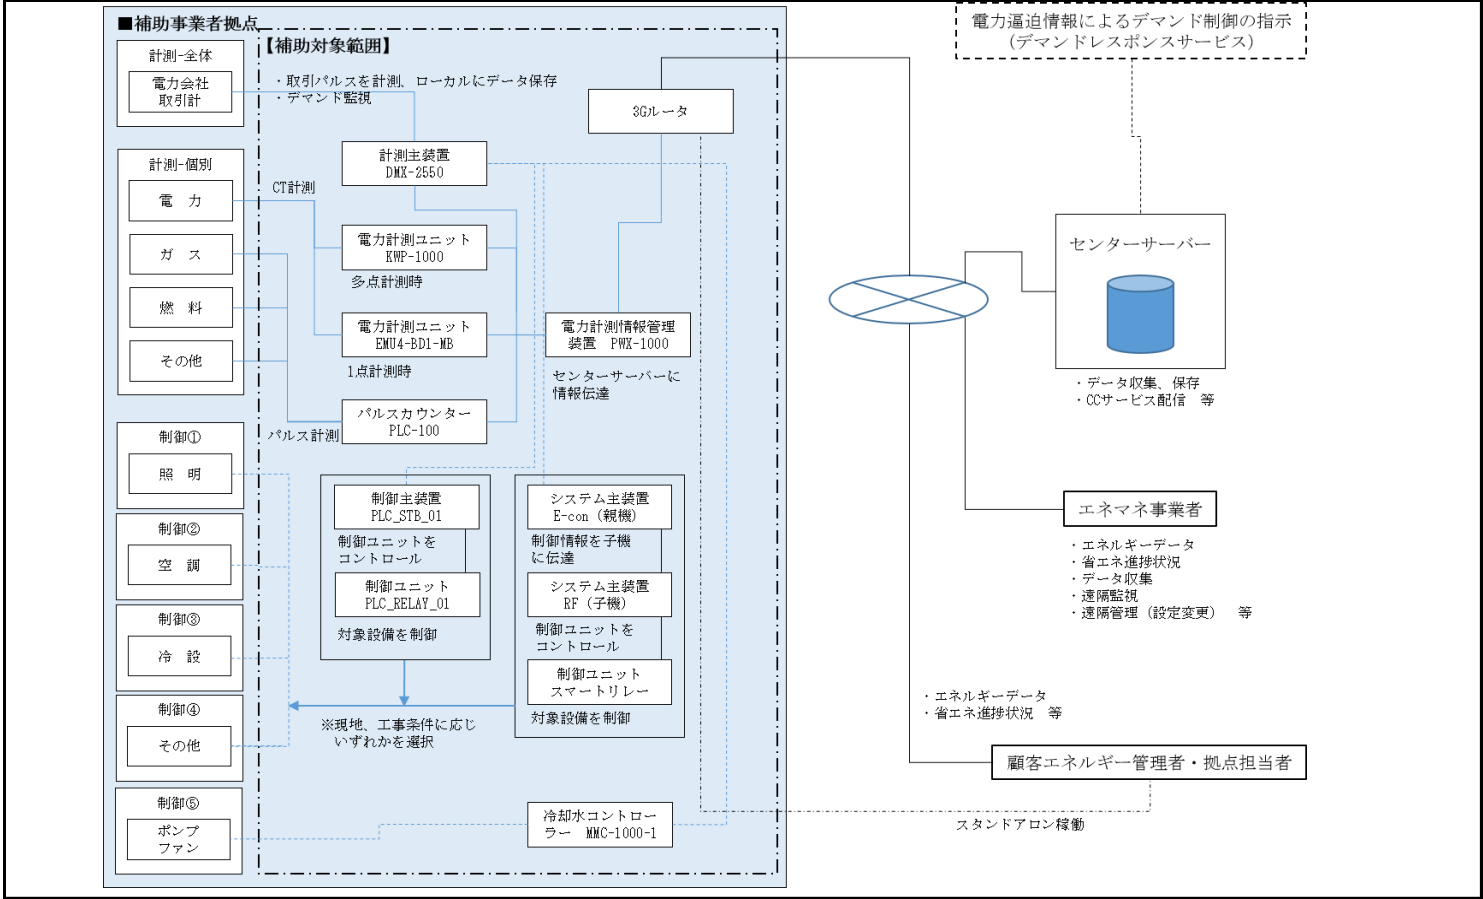

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥9,068,500
工事費	¥6,683,500
計測42点（全体・電灯・空調・昇降機）制御180点（高天井LED180灯）	¥2,385,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
デマンドモニタ	（株）近計システム	DMX-2550

4. システムスペック


対象業種	大規模施設、工場等	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	600	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	600	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☒ その他（ポンプ、ファン）
スタンダアロン利用変更	無償	スタンダアロン利用方法	他拠点及びエネマネ事業者による遠隔監視、遠隔設定変更はできなくなるが、当該施設内では継続的にEMSを使用することができる。
アピールポイント	大規模事業場、工場等に特化したシステムです。省エネ専門員による確かな省エネ診断を経て最適なEMSをカスタマイズします。部分的な無線工法により工期・工費の短縮を図ることができます。ユーティリティ設備全般の制御・監視が可能です。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社リミックスポイント		
システム・機器名称	エネルギー最適化システムPN-XERO(改)		
導入構成	業種	商業施設、医療施設、介護施設、工場、オフィスビルなど	計測点数 電力計測100点 温度計測32点
	契約電力	100 ～ 1000 kW	制御点数 1 ～ 128点

システム・機器構成図

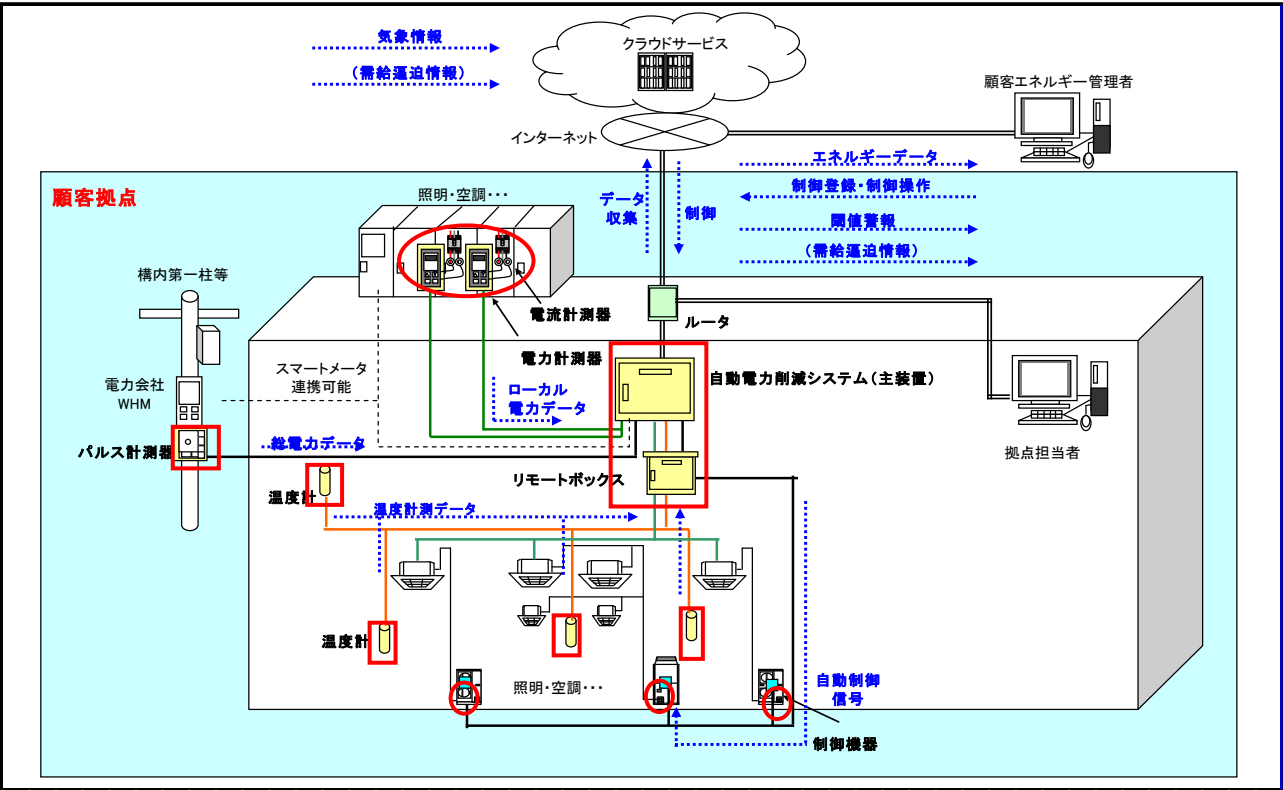

補助対象機器の囲い



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数68点 (電力計測48点、制御20点を想定)	¥9,090,680
工事費	¥6,410,680
	¥2,680,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO (改)

4. システムスペック


対象業種	商業施設、医療施設、介護施設、工場、オフィスビルなど			対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧				
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()						
最大制御点数	128	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コジエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()						
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能						
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。								

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社リミックスポイント		
システム・機器名称	エネルギー最適化システムPN-XERO-8(改)		
導入構成	業種	商業施設、医療施設、介護施設、工場、オフィスビルなど	計測点数 電力計測100点 温度計測32点
	契約電力	100 ～ 1000 kW	制御点数 1 ～ 128点

システム・機器構成図

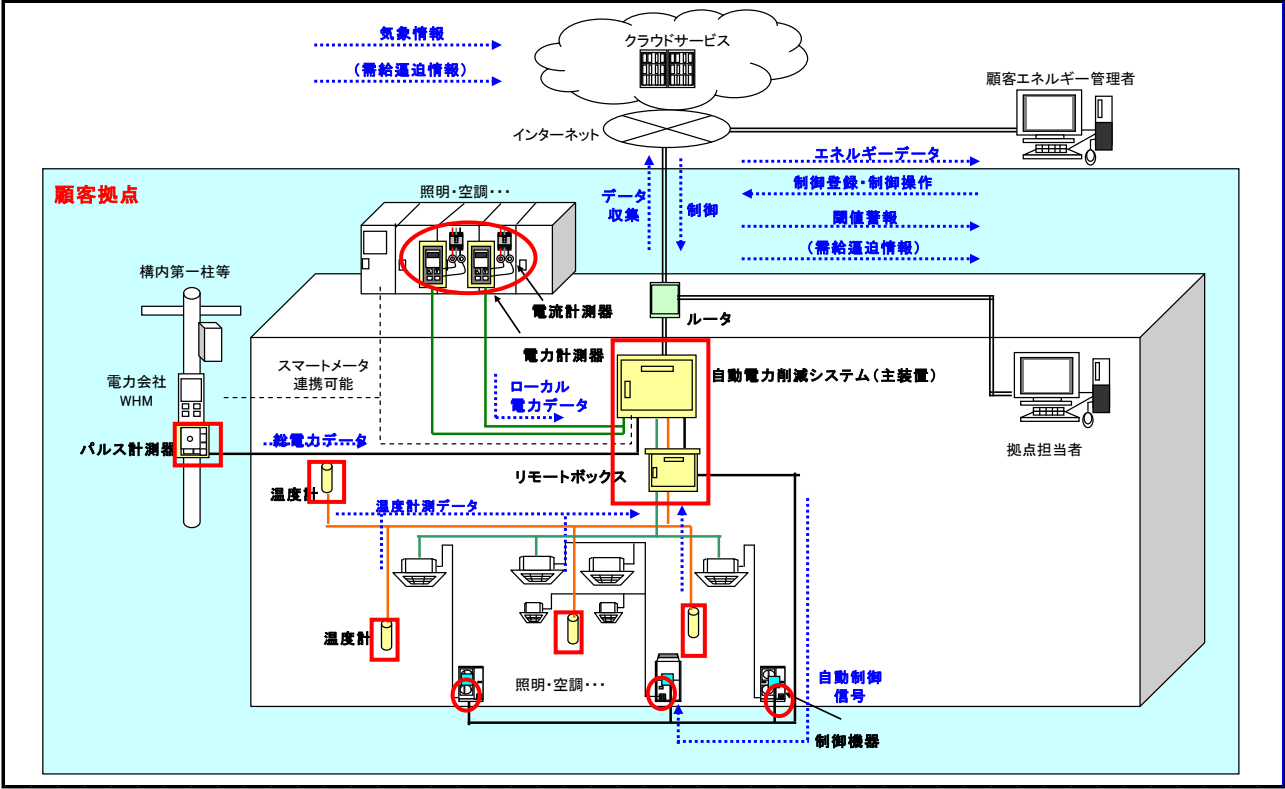

補助対象機器の囲い



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数68点 (電力計測48点、制御20点を想定)	¥9,858,280
工事費	¥7,178,280
	¥2,680,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO-8 (改)

4. システムスペック


対象業種	商業施設、医療施設、介護施設、工場、オフィスビルなど	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	128	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社リミックスポイント		
システム・機器名称	エネルギー最適化システムPN-XERO-32AR(改)		
導入構成	業種	商業施設、医療施設、介護施設、工場、オフィスビルなど	計測点数 電力計測100点 温度計測32点
	契約電力	100 ～ 1000 kW	制御点数 1 ～ 128点

システム・機器構成図

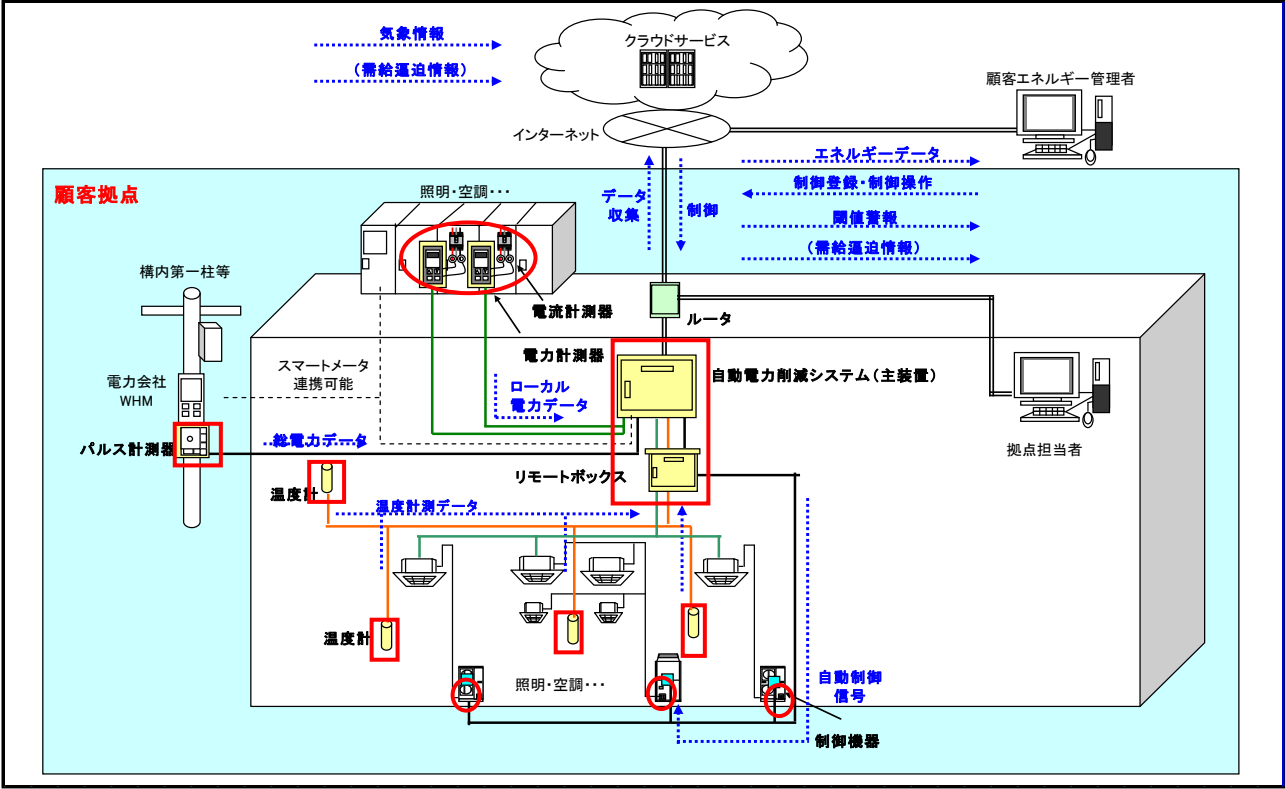

補助対象機器の囲い



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数104点 (電力計測72点、制御32点を想定)	¥12,461,320
工事費	¥8,509,320
	¥3,952,000

3. 登録主装置


名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO-32AR (改)

4. システムスペック

対象業種	商業施設、医療施設、介護施設、工場、オフィスビルなど	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	128	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成					
エネマネ事業者名		株式会社リミックスポイント			
システム・機器名称		エネルギー最適化システムPN-XERO-K4(改)			
導入構成	業種	商業施設, 医療施設, 介護施設, 工場, オフィスビルなど	計測点数	電力計測16点 温度計測4点	
	契約電力	100 ～ 1000 kW	制御点数	1 ～ 16点	

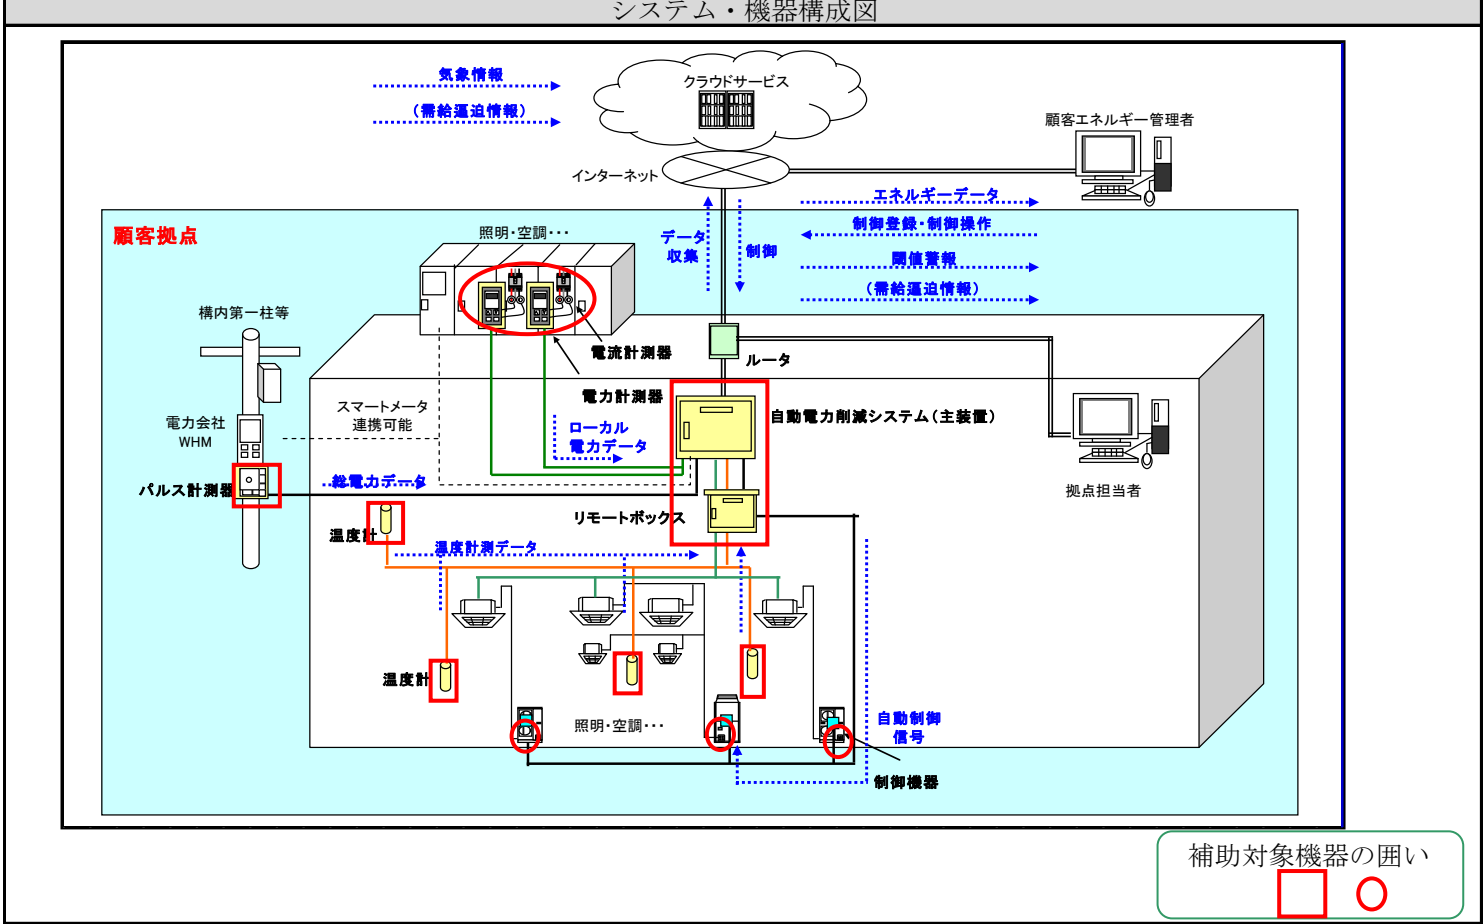


2. 概算見積金額	
初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数14点 (電力計測10点、制御4点を想定)	¥4, 488, 360
工事費	¥3, 320, 360
	¥1, 168, 000

3. 登録主装置		
名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO-K4 (改)

4. システムスペック				
対象業種	商業施設, 医療施設, 介護施設, 工場, オフィスビルなど		対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	16	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()	
最大制御点数	16	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()	
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能	
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。			

システム概要書

1. 概算見積システム構成					
エネマネ事業者名		株式会社リミックスポイント			
システム・機器名称		エネルギー最適化システムPN-XERO-K8(改)			
導入構成	業種	商業施設, 医療施設, 介護施設, 工場, オフィスビルなど	計測点数	電力計測16点 温度計測8点	
	契約電力	100 ～ 1000 kW	制御点数	1 ～ 16点	

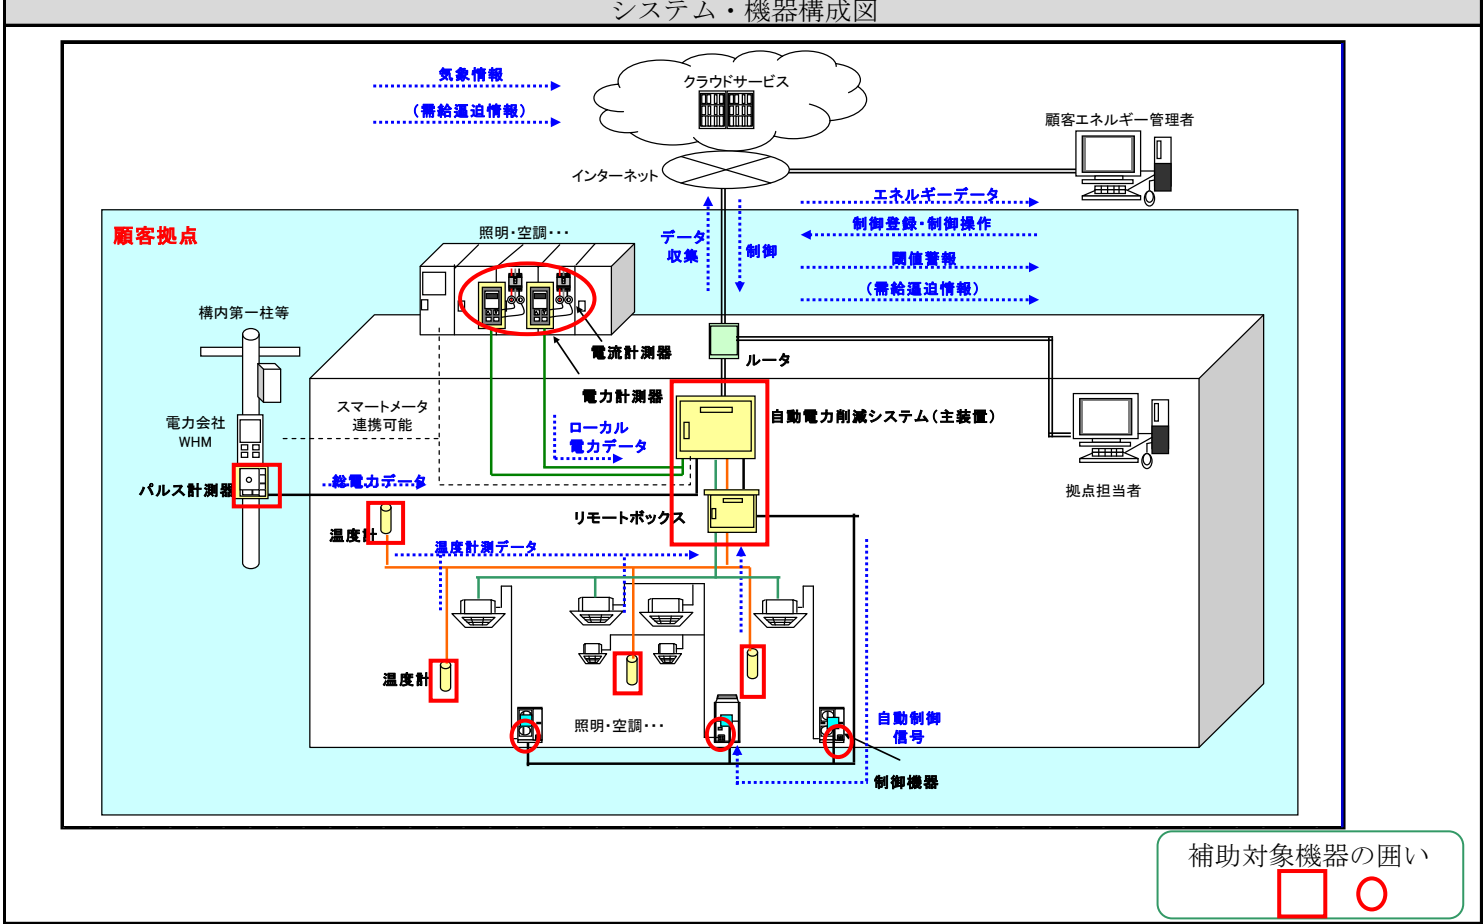

2. 概算見積金額	
初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数24点 (電力計測16点、制御8点を想定)	¥5,265,640
工事費	¥4,097,640
	¥1,168,000

3. 登録主装置		
名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO-K8 (改)

4. システムスペック				
対象業種	商業施設, 医療施設, 介護施設, 工場, オフィスビルなど		対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	16	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()	
最大制御点数	16	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()	
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能	
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。			