


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	N E C ネットエスアイ株式会社			
システム・機器名称	B u t i c s - E s II システム			
導入構成	業種	オフィスビル、工場等	計測点数	1 ～ 5 0 0 0 点
	契約電力	5 0 ～ 5 0 0 0 k W	制御点数	1 ～ 5 0 0 0 点

システム・機器構成図

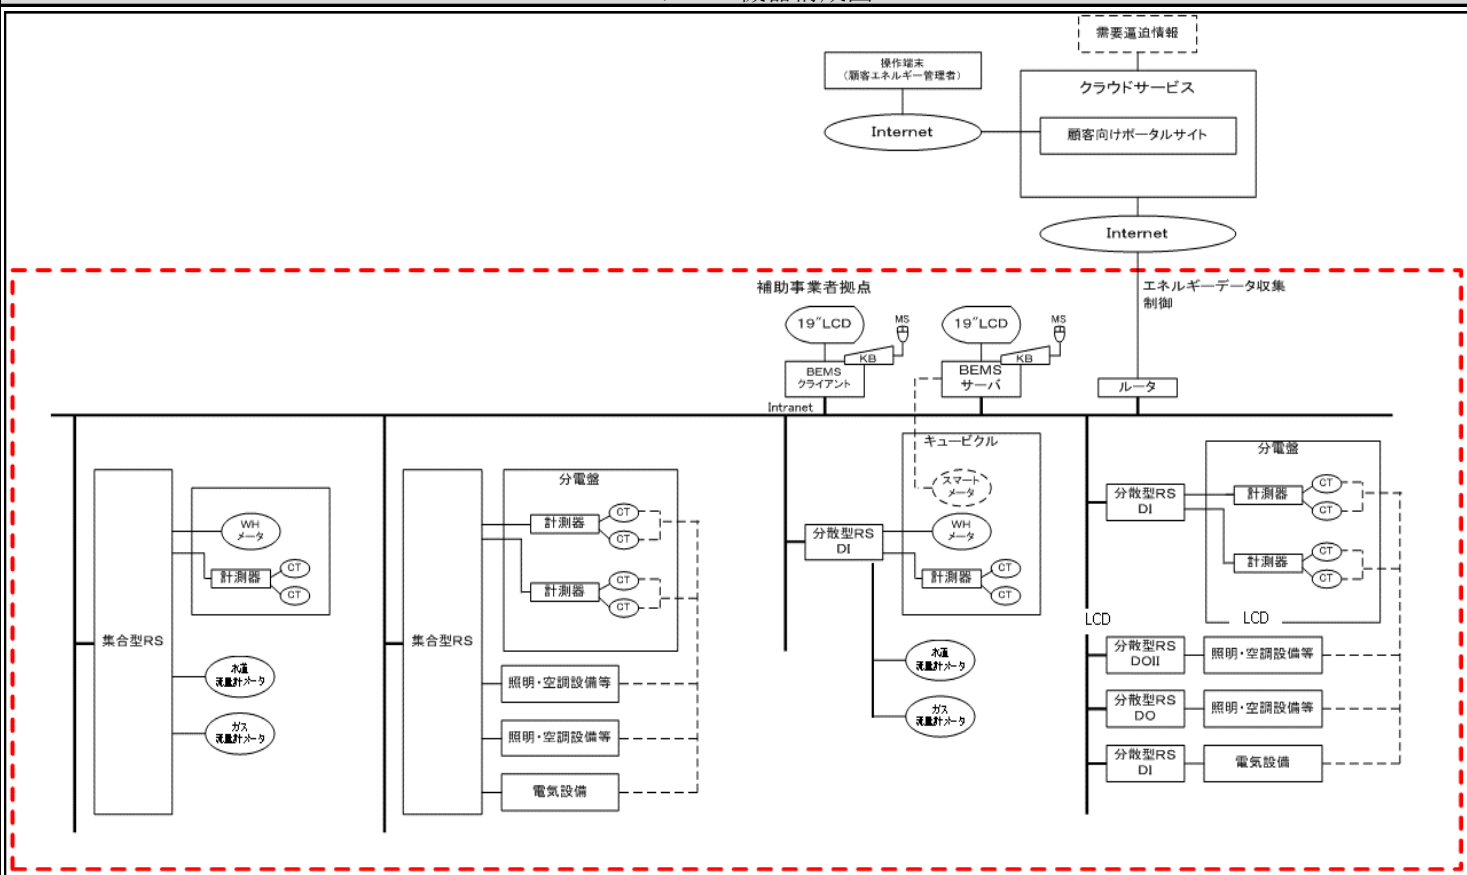

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)		
項目・費目	合計	¥9,800,000
設備費 ※管理点数100点想定 (調整費含む)		¥7,900,000
工事費		¥1,900,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
BEMSサーバ	NEC	Butics-Es II

4. システムスペック


対象業種	官公庁、金融業、製造業、流通業、サービス業等			対象規模		☒ 低圧		☒ 高圧小口	☒ 高圧	☒ 特別高圧
最大計測点数	5000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()							
最大制御点数	5000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()							
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	BEMSサーバは単独での稼働が可能							
アピールポイント	クラウド連携機能を実装し、見える化・デマンドレスポンスなど、省エネルギーに対応した人と地球にやさしいエネルギー管理システムです。イメージしやすいアイコンを配置し、直感的に操作可能なシステムを実現しています。全国の拠点網を生かした幅広い提案が可能です。									

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	NEC ネットズエスアイ株式会社			
システム・機器名称	iNBIS EMS-Control			
導入構成	業種	ビル・商業施設・病院	計測点数	50～1,000点
	契約電力	300～1,500kW	制御点数	20～500点

システム・機器構成図

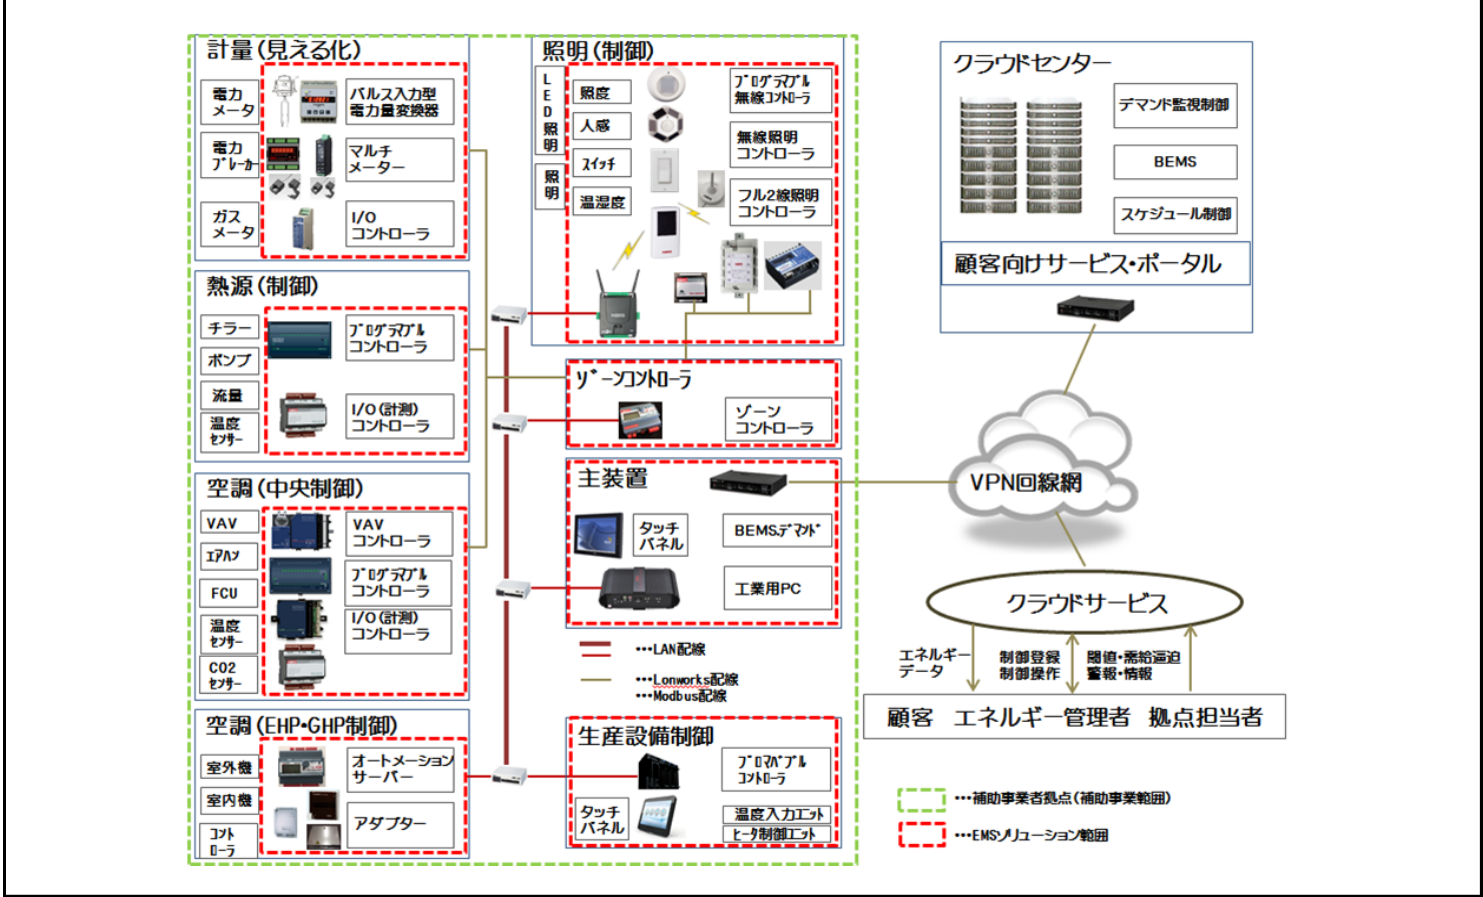

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)		
項目・費目	合計	¥5,000,000
設備費		¥4,000,000
工事費		¥1,000,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
主装置 工業用PC	ネットワーク・コーポレーション	BA-540-BT

4. システムスペック

対象業種	ビル、商業施設、病院等		対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧	
最大計測点数	無制限	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()		
最大制御点数	無制限	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()		
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置とルータ間通信を停止することで利用可能 ソフトウェア等の変更は無し		
アピールポイント	オープンシステムにより、制御対象となる設備はエーカーを問わず制御・監視可能 耐障害性にも優れ、自立分散機能により主装置並びに各コントローラ単独での稼働も可能				