


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社OGCTS / 株式会社大阪ガスファシリティーズ		
システム・機器名称	もっとsave		
導入構成	業種	商業施設、病院、学校等	計測点数 60点 (電力50点、ガス1点、温度9点)
	契約電力	100 ～ 1,000 kW	制御点数 15点 (空調15点)

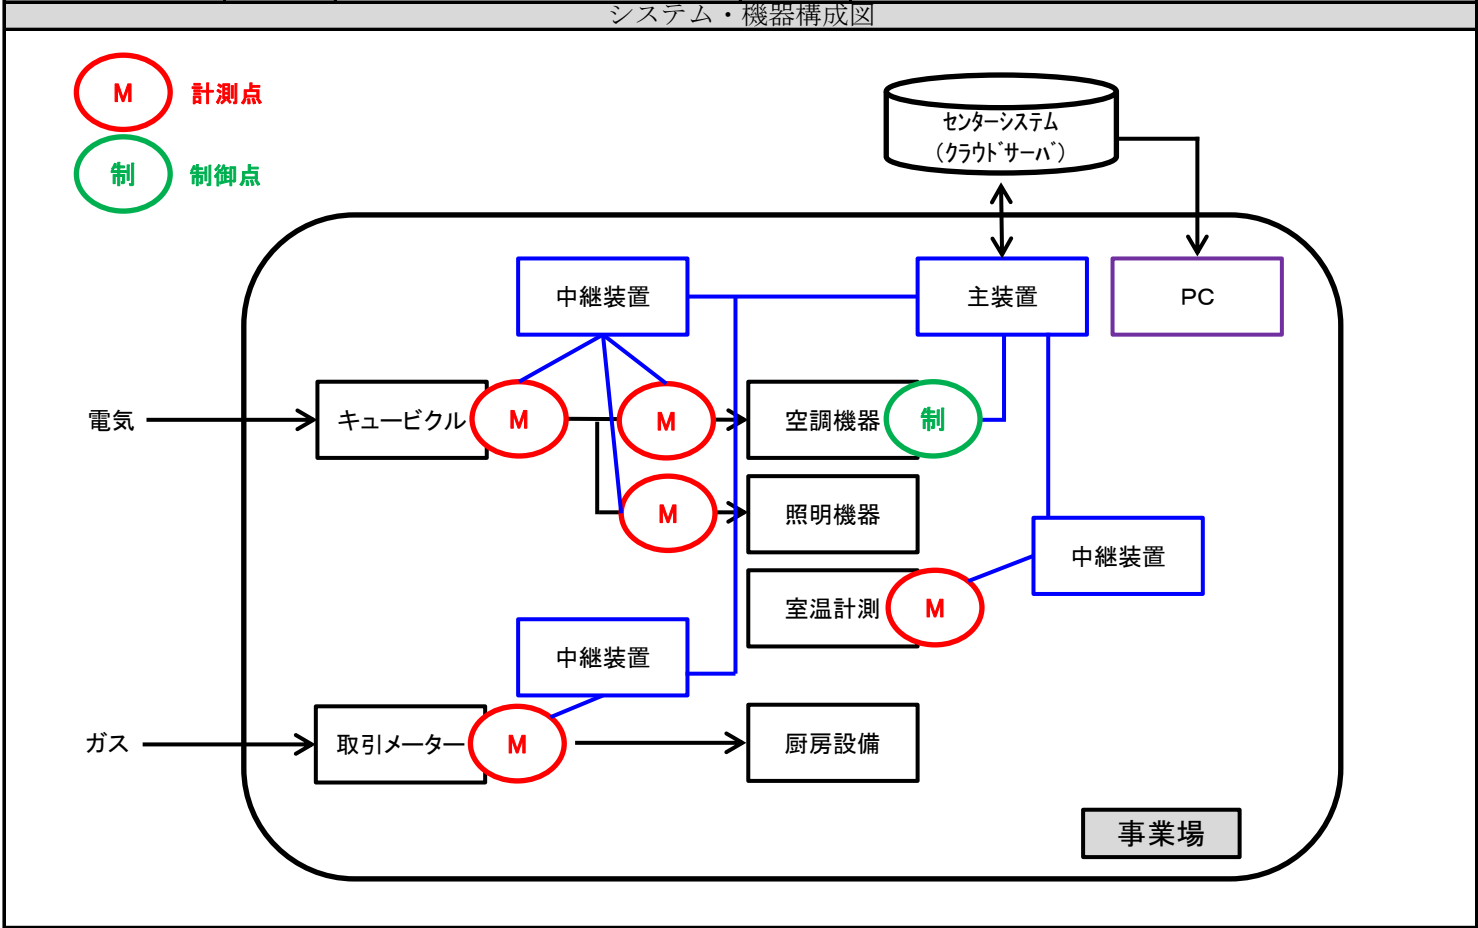

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費	¥7,800,000
工事費	¥4,040,000
	¥3,760,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
ゲートサーバ エコパッケージ	エニイワイヤ	AG428-GS-EP/R

4. システムスペック


対象業種	商業施設、病院、学校等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	1,000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	100	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☒ コジェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置からの配線をスタンドアロン使用専用のPCに接続変更し、専用のPCにスタンドアロン仕様のソフトウェアをインストールする。
アピールポイント	省配線システムで工事費が削減できます。 メーカーに制限されず既存の中央監視盤やシーケンサ等と連携したシステム統合が可能です。 画面カスタマイズの自由度が高く、お客様のご要求に応じた表示方法が可能です。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社OGCTS / 株式会社大阪ガスファシリティーズ		
システム・機器名称	E m a n a g e		
導入構成	業種	事務所ビル、工場等	計測点数 ～161点/システム (受電計測点：1点、CT計測またはパルス計測：最大160点)
	契約電力	500kW以下	制御点数 ～80接点/システム

システム・機器構成図

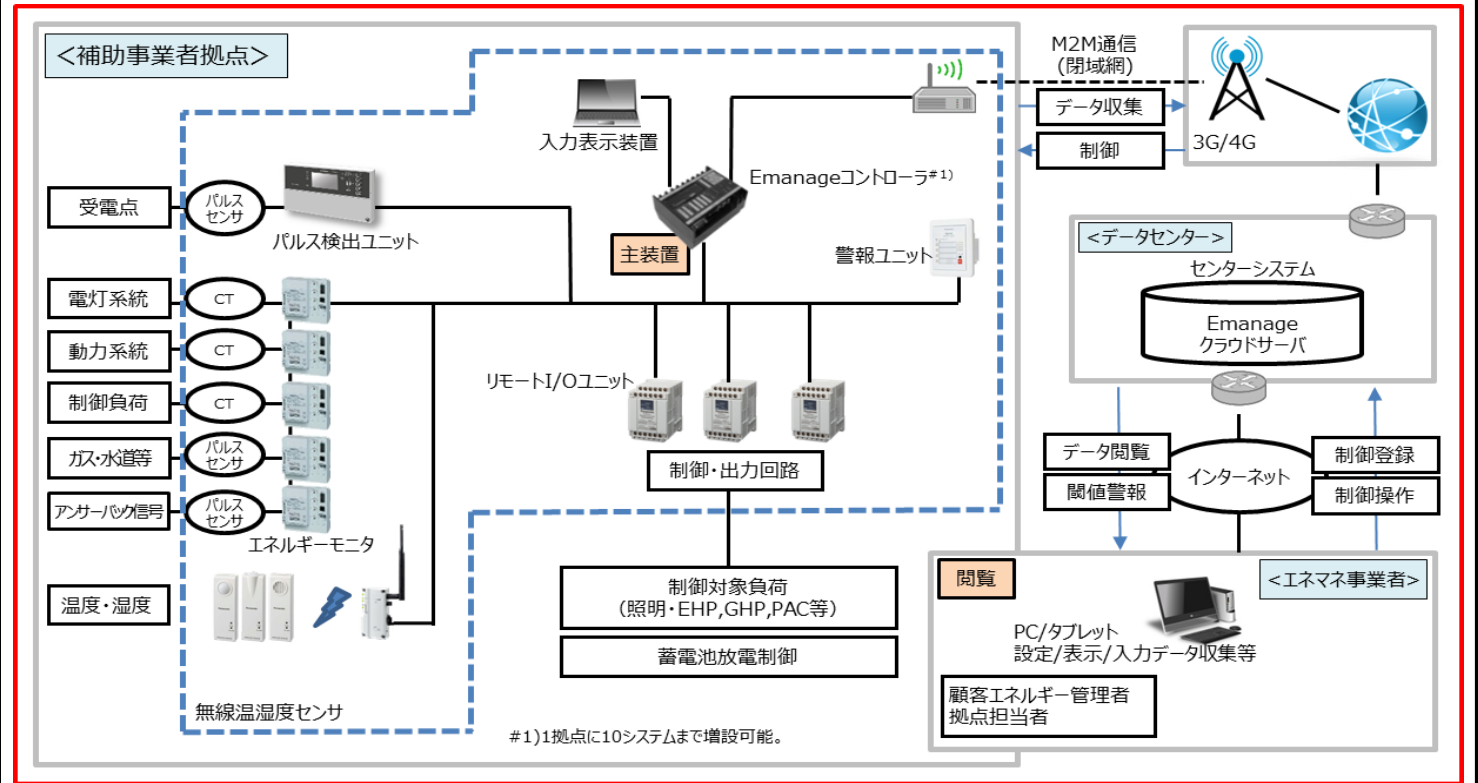

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 (受電計測1点/分岐電力計測20点/温度計測5点/制御12点)	¥5,713,500
工事費	¥2,213,500
	¥3,500,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
E m a n a g e コントローラ	パナソニック株式会社	WRM2101

4. システムスペック

対象業種	事務所ビル、店舗、工場等	対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	161	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	80	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	入力表示装置(PC)を主装置に直接LAN接続し、汎用ブラウザ、及び専用ソフトウェアの組合せにより計測データの取得、表示、及び各種制御に関する設定を行う。一部機能は無償で提供する。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等の制御についてはメーカーを問わず制御可能。 また、計測データの分析、見える化については拡張性が高く、10システムまでシームレスに連動可能。		