


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社 岡村製作所		
システム・機器名称	STORE NAVI II		
導入構成	業種	商業施設(スーパー・ドラッグストアなど)	計測点数 電力計測10～150点、温湿度計測8点
	契約電力	150kW～600kW	制御点数 1～20点

システム・機器構成図

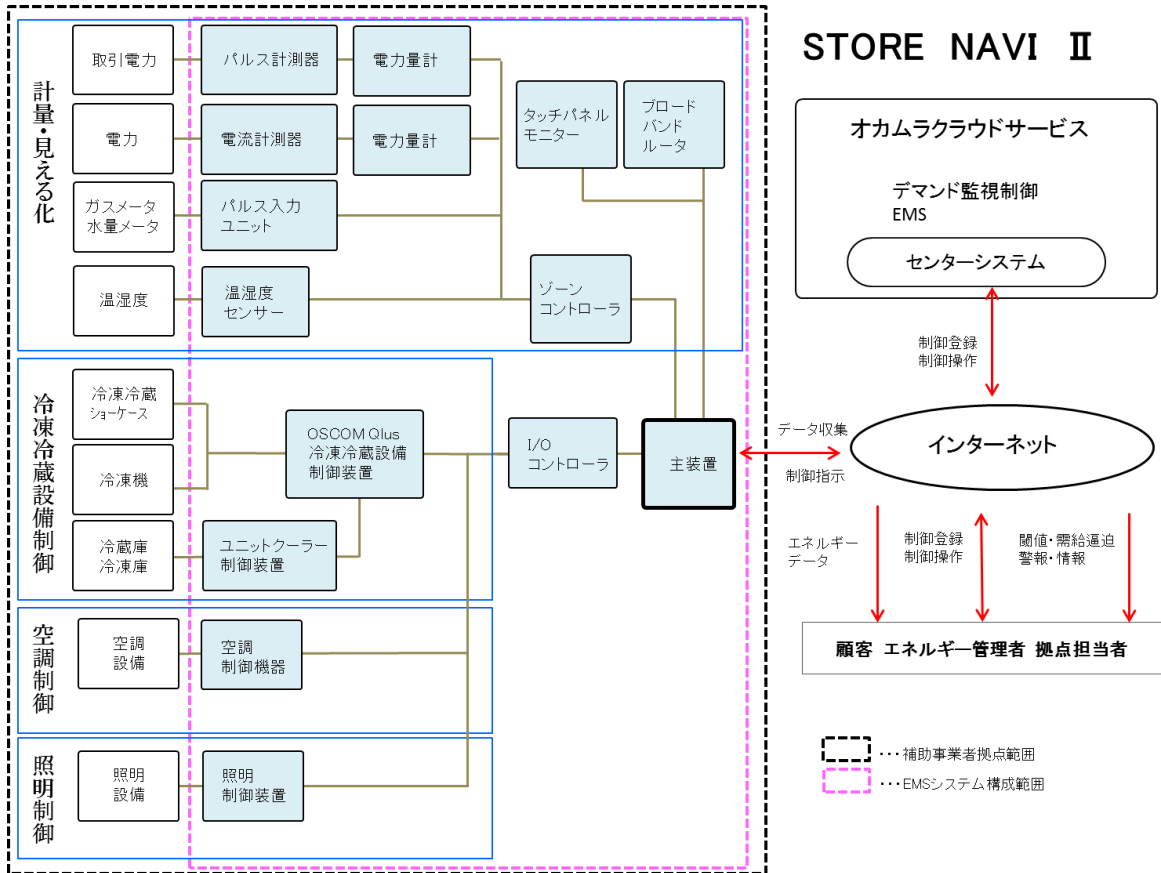

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)		
項目・費目	合計	¥5,500,000
設備費 ※管理点数34点(電力計測24点、制御点数10点を想定)		¥3,000,000
工事費		¥2,500,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
工業用 P C (主装置)	ネットワーク・コーポレーション	BA-540

4. システムスペック


対象業種	商業施設(スーパー・ドラッグストアなど)	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	150	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	20	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	導入拠点にてローカル制御、データ計測・蓄積を継続して行うことができる。通信遮断時にもデータ保存が可能。
アピールポイント	空調・照明等はメーカーを問わずに制御可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社岡村製作所			
システム・機器名称	STORE NAVIⅢ Type-8			
導入構成	業種	商業施設(スーパー・ドラッグストアなど)	計測点数	電力計測100点 温度計測32点
	契約電力	100 ～ 600kW	制御点数	1 ～ 128点

システム・機器構成図

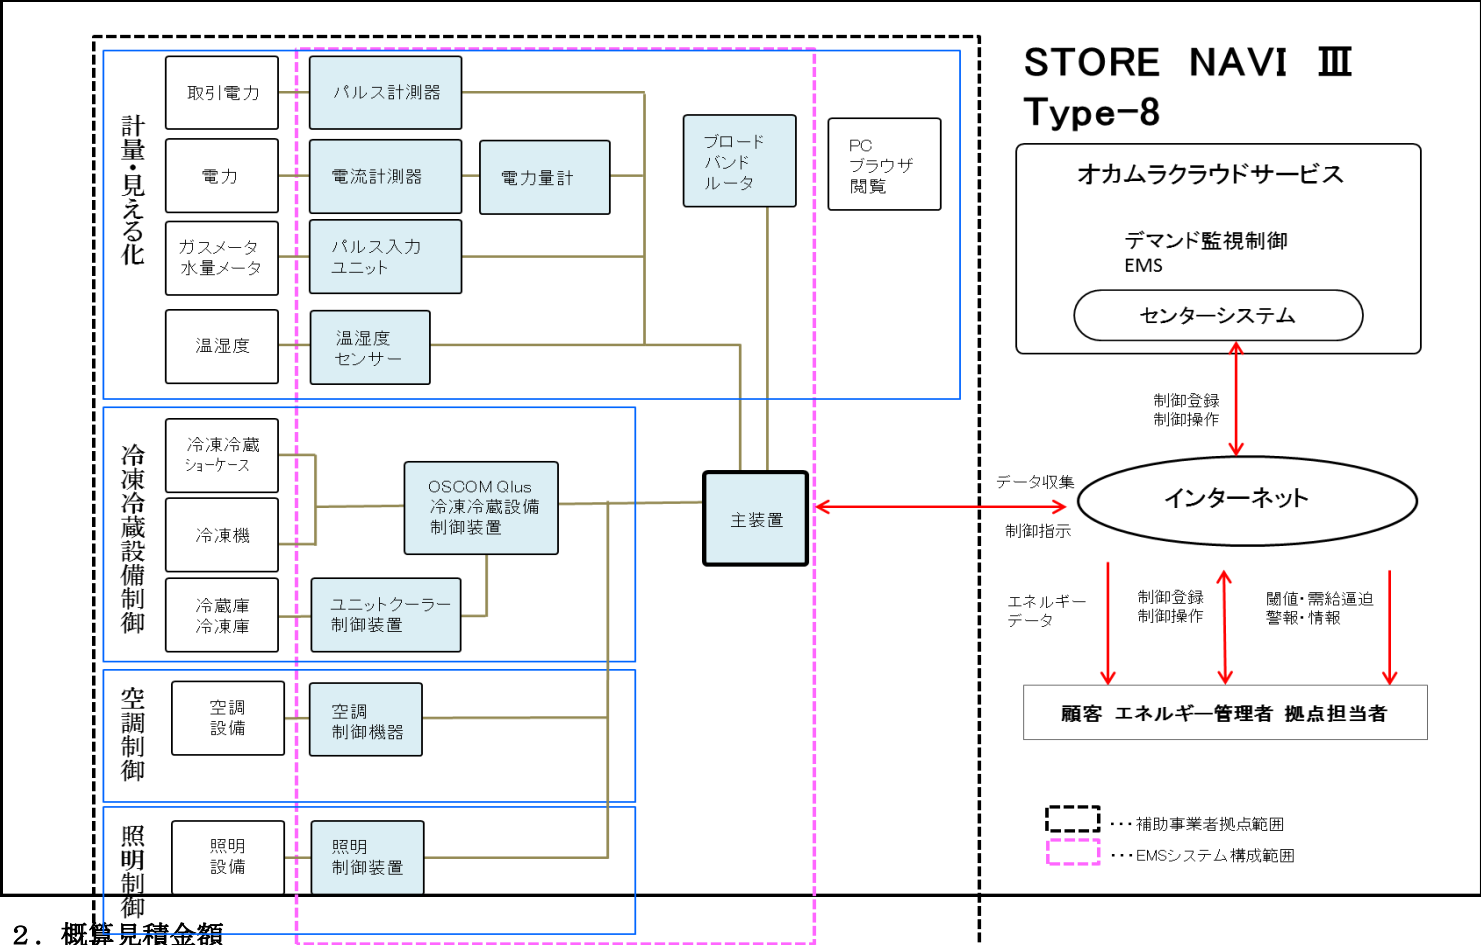

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数34点 (電力計測24点、制御10点を想定)	¥7,500,000
工事費	¥6,000,000
	¥1,500,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO-8 (改)

4. システムスペック


対象業種	商業施設(スーパー・ドラッグストアなど)	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	128	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社岡村製作所			
システム・機器名称	STORE NAVIⅢ Type-32			
導入構成	業種	商業施設(スーパー・ドラッグストアなど)	計測点数	電力計測100点 温度計測32点
	契約電力	100 ～ 1000 kW	制御点数	1 ～ 128点

システム・機器構成図

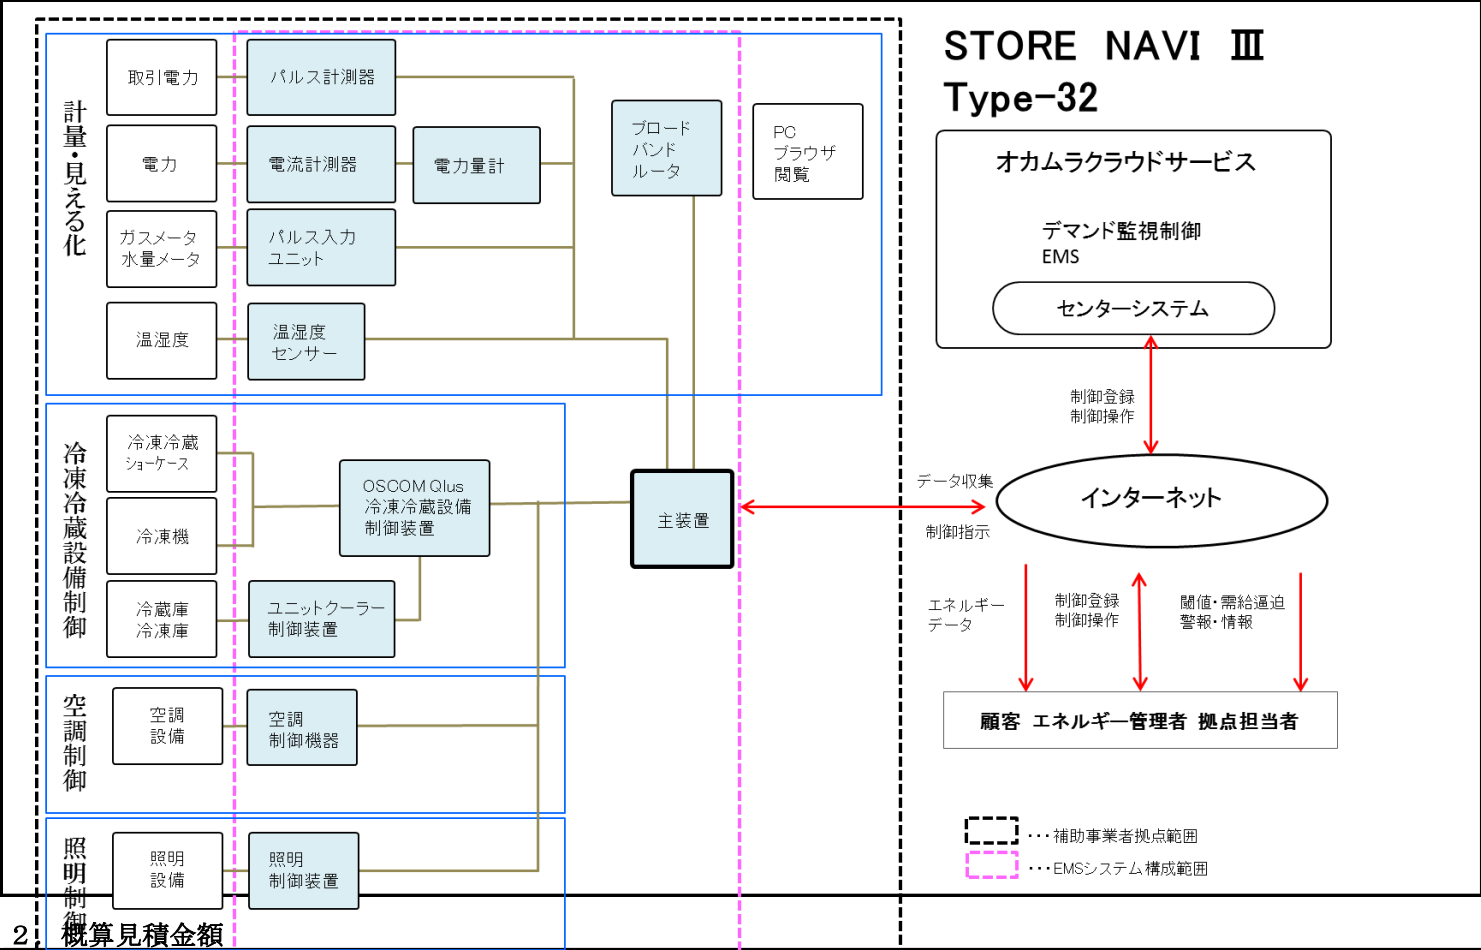

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数52点 (電力計測36点、制御16点を想定)	¥8,500,000
工事費	¥6,500,000
	¥2,000,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
エネルギー最適化システム (主装置)	パルコスモ	PN-XERO-32AR (改)

4. システムスペック

対象業種	商業施設(スーパー・ドラッグストアなど)	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	128	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コジェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	導入先にサーバーを立てることでローカル内稼働が可能
アピールポイント	空調、照明等はメーカーを問わず制御可能。 空調制御においては、屋内に設置する温度センサーの計測温度を基準とした制御を行うことで屋内環境に配慮した制御を行う。		