


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	東芝三菱電機産業システム株式会社		
システム・機器名称	エネルギー管理システム		
導入構成	業種	製造業（工場）全般	計測点数 100 ～10,000 点
	契約電力	1,000 ～ 100,000 kW	制御点数 10 ～ 1,000 点

システム・機器構成図

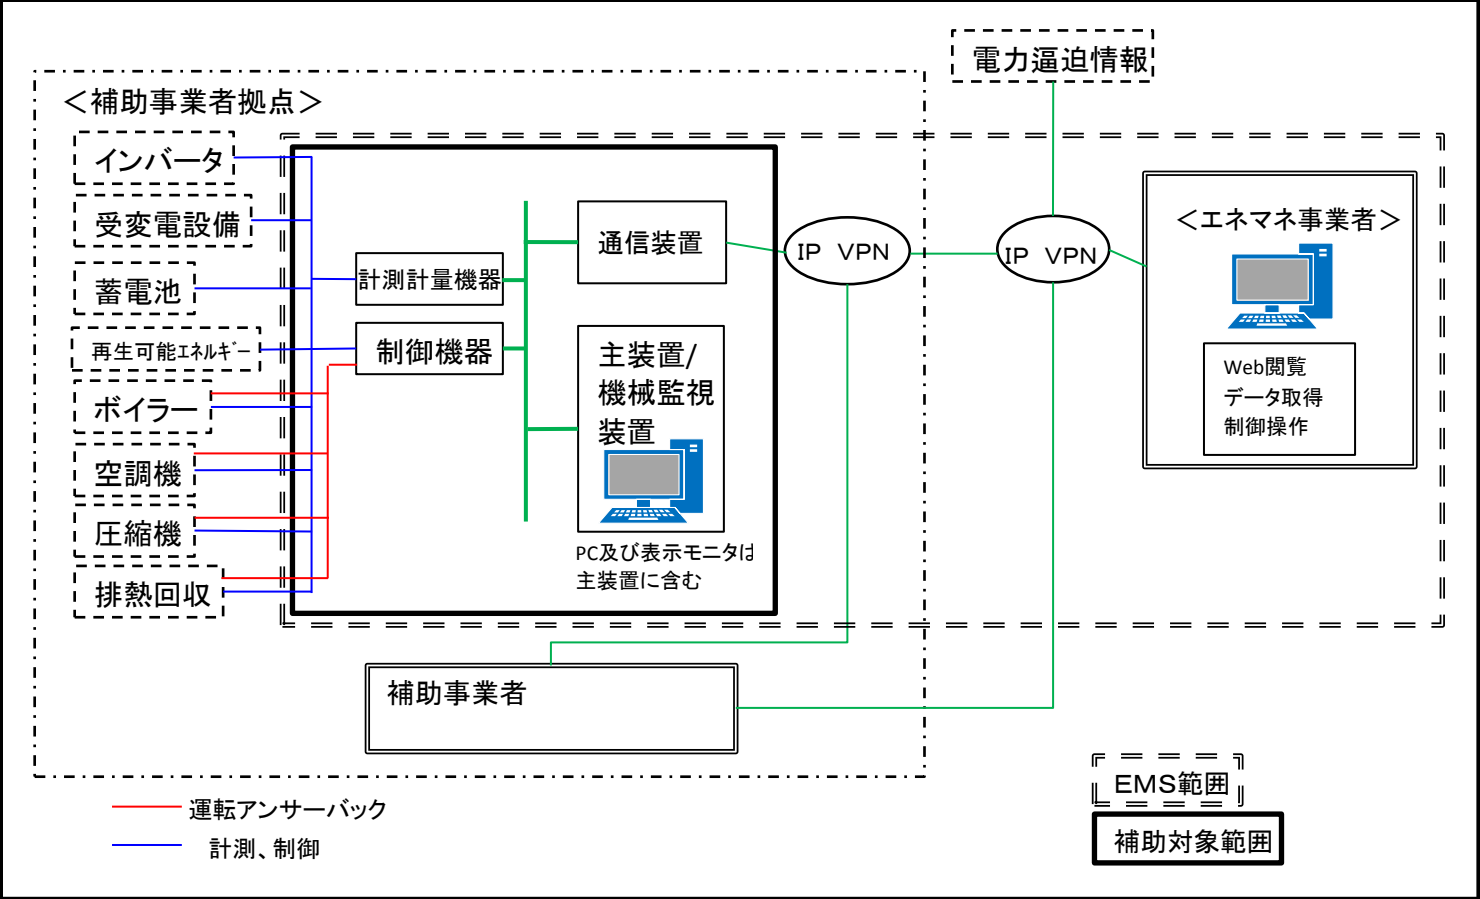

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥10,000,000
工事費	¥500,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
HMI	TMEIC	OIS-DS


4. システムスペック

対象業種	製造業（工場）全般	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	10000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	1000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コジェネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☒ その他（ ）
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	ローカルEMSでデータ収集監視・操作できるので通信装置から切り離してそのまま利用可能
アピールポイント	（見える化）30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能（デマンドレスポンス）地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備（蓄電池、負荷等）を手動もしくは自動制御（診断サービス）年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出（省エネサービス）半年に1度、エネルギー使用量や充放電データをグラフ化し、省エネアドバイスを対面で実施		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	東芝三菱電機産業システム株式会社		
システム・機器名称	エネルギー管理システム		
導入構成	業種	製造業（工場）全般	計測点数 100 ～10,000 点
	契約電力	1,000 ～ 100,000 kW	制御点数 10 ～ 1,000 点

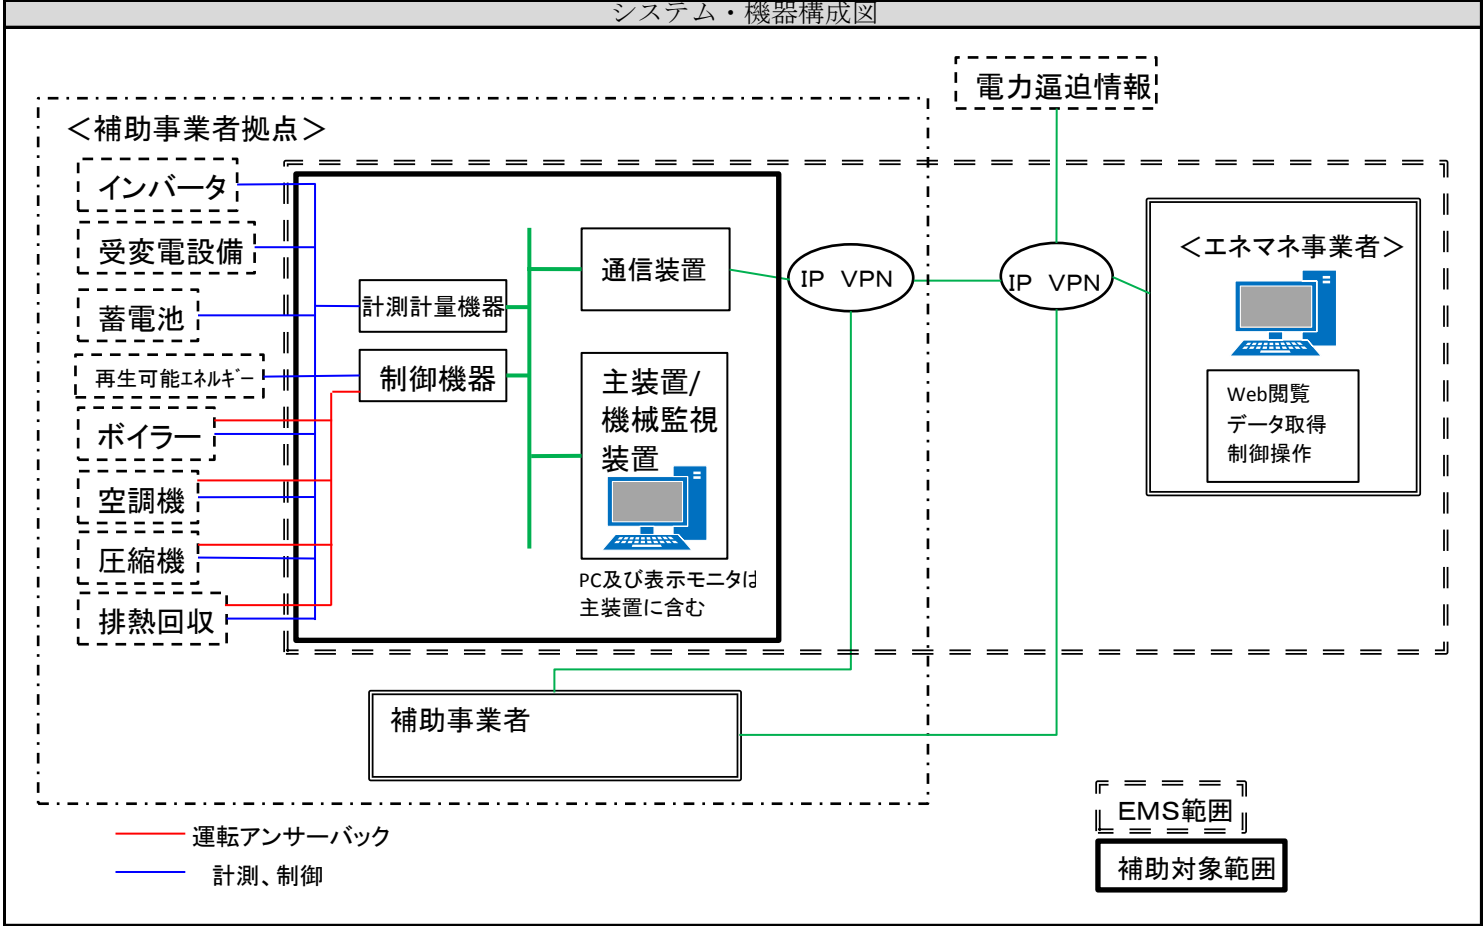

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥10,500,000
工事費	¥10,000,000
	¥500,000

3. 登録主装置


名称	メーカー	型番
HMI	TMEIC	PLAUDIAシリーズ

4. システムスペック

対象業種	製造業（工場）全般	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	10000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	1000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☒ その他（ ）
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	ローカルEMSでデータ収集監視・操作できるので通信装置から切り離してそのまま利用可能
アピールポイント	（見える化）30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能（デマンドレスポンス）地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備（蓄電池、負荷等）を手動もしくは自動制御（診断サービス）年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出（省エネサービス）半年に1度、エネルギー使用量や充放電データをグラフ化し、省エネアドバイスを対面で実施		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

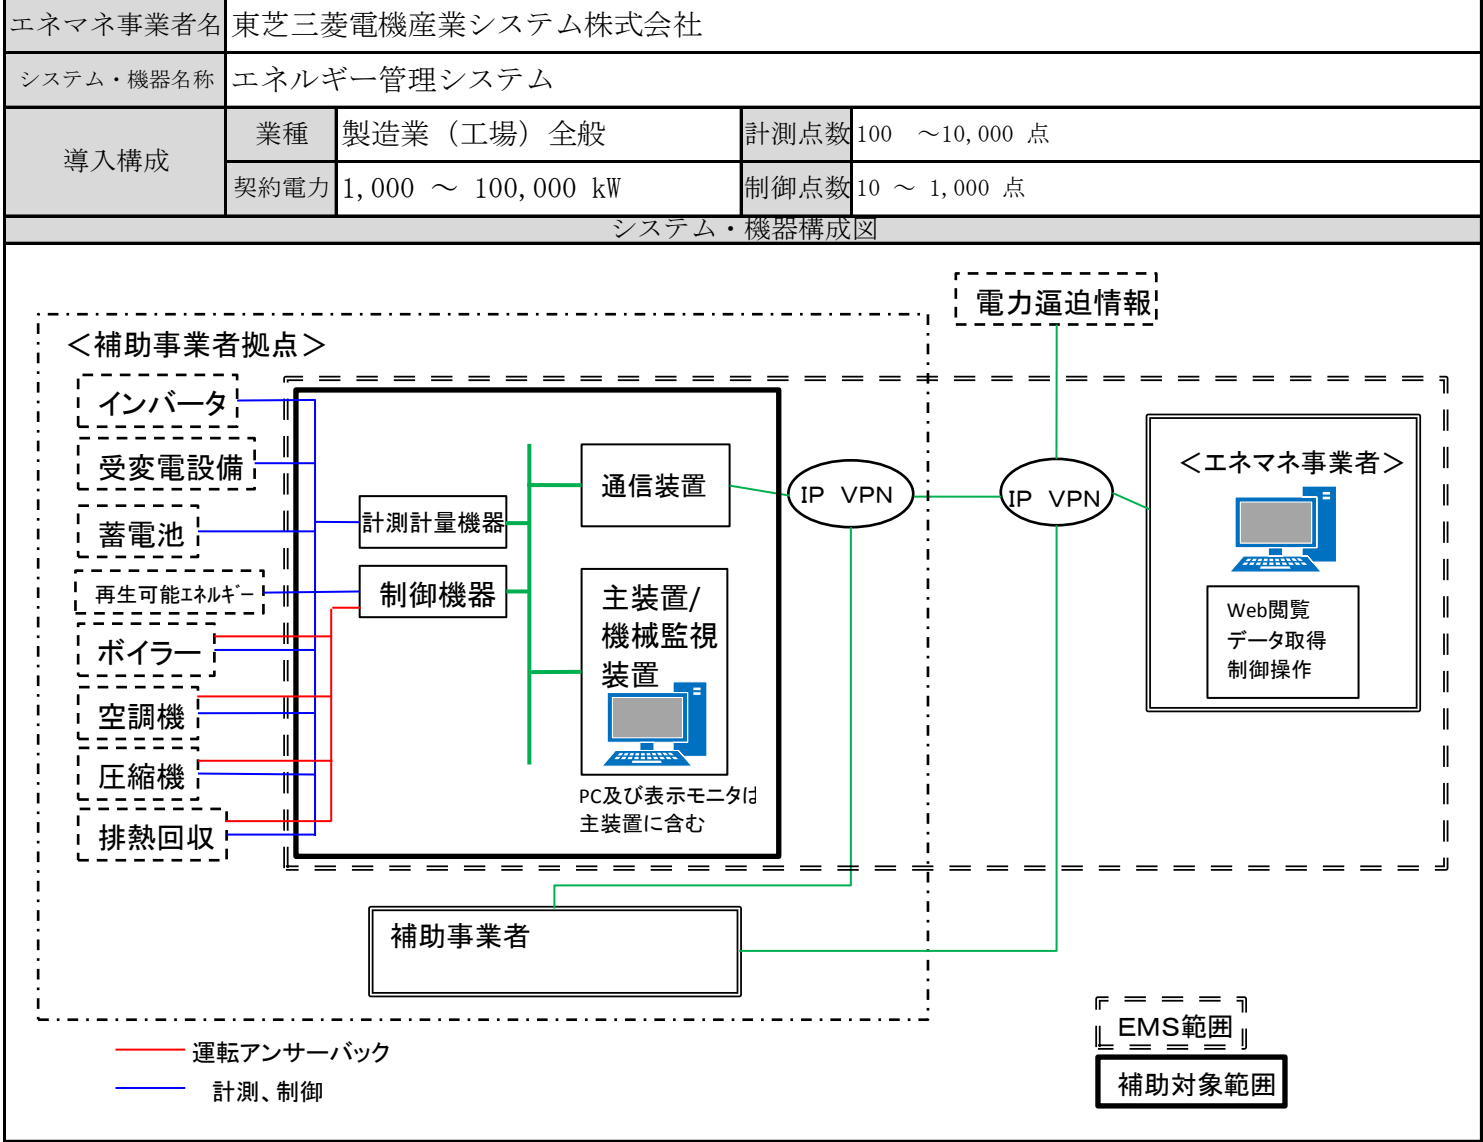

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥10,500,000
工事費	¥10,000,000
	¥500,000

3. 登録主装置


名称	メーカー	型番
HMI	TMEIC	省ちゃんシリーズ

4. システムスペック

対象業種	製造業（工場）全般	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	10000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	1000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☒ その他（ ）
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	ローカルEMSでデータ収集監視・操作できるので通信装置から切り離してそのまま利用可能
アピールポイント	（見える化）30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能（デマンドレスポンス）地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備（蓄電池、負荷等）を手動もしくは自動制御（診断サービス）年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出（省エネサービス）半年に1度、エネルギー使用量や充放電データをグラフ化し、省エネアドバイスを対面で実施		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

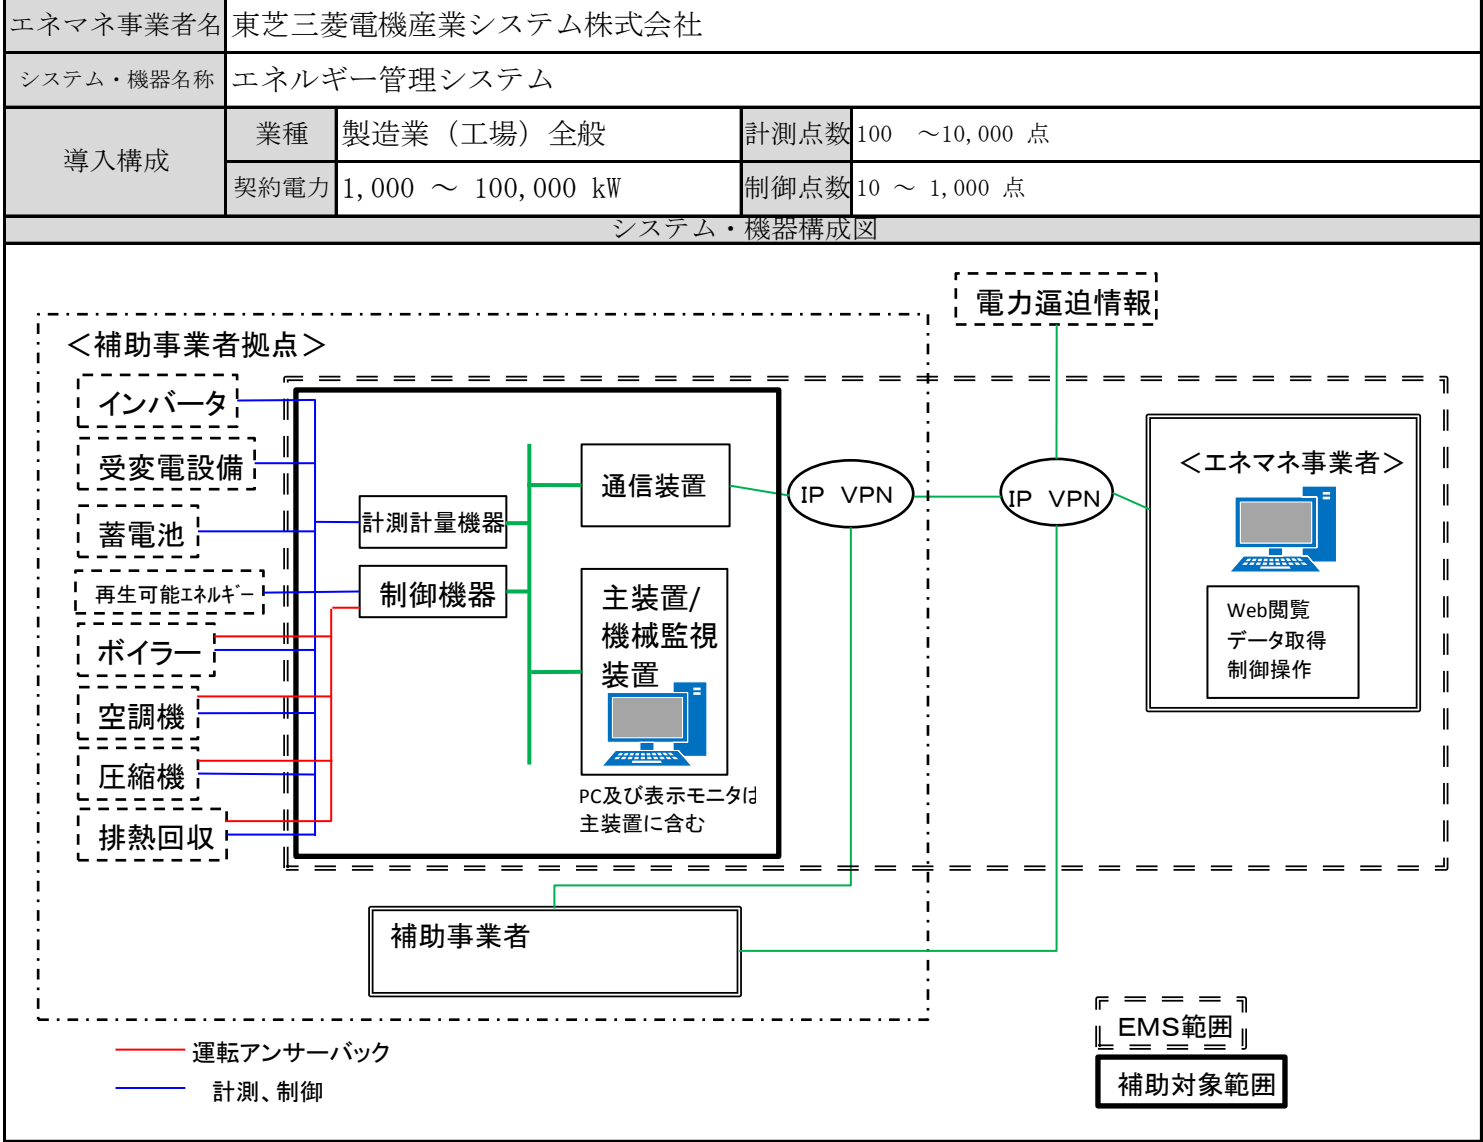

2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥10,500,000
工事費	¥10,000,000
	¥500,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
HMI	TMEIC	PM-ECOi

4. システムスペック

対象業種	製造業（工場）全般	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	10000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	1000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☒ その他（ ）
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	ローカルEMSでデータ収集監視・操作できるので通信装置から切り離してそのまま利用可能
アピールポイント	（見える化）30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能（デマンドレスポンス）地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備（蓄電池、負荷等）を手動もしくは自動制御（診断サービス）年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出（省エネサービス）半年に1度、エネルギー使用量や充放電データをグラフ化し、省エネアドバイスを対面で実施		