


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	パナソニック株式会社		
システム・機器名称	E m a n a g e		
導入構成	業種	事務所ビル、工場等	計測点数 ～161点／システム (受電計測点：1点、CT計測またはパルス計測：最大160点)
	契約電力	500kW以下	制御点数 ～80接点／システム

システム・機器構成図

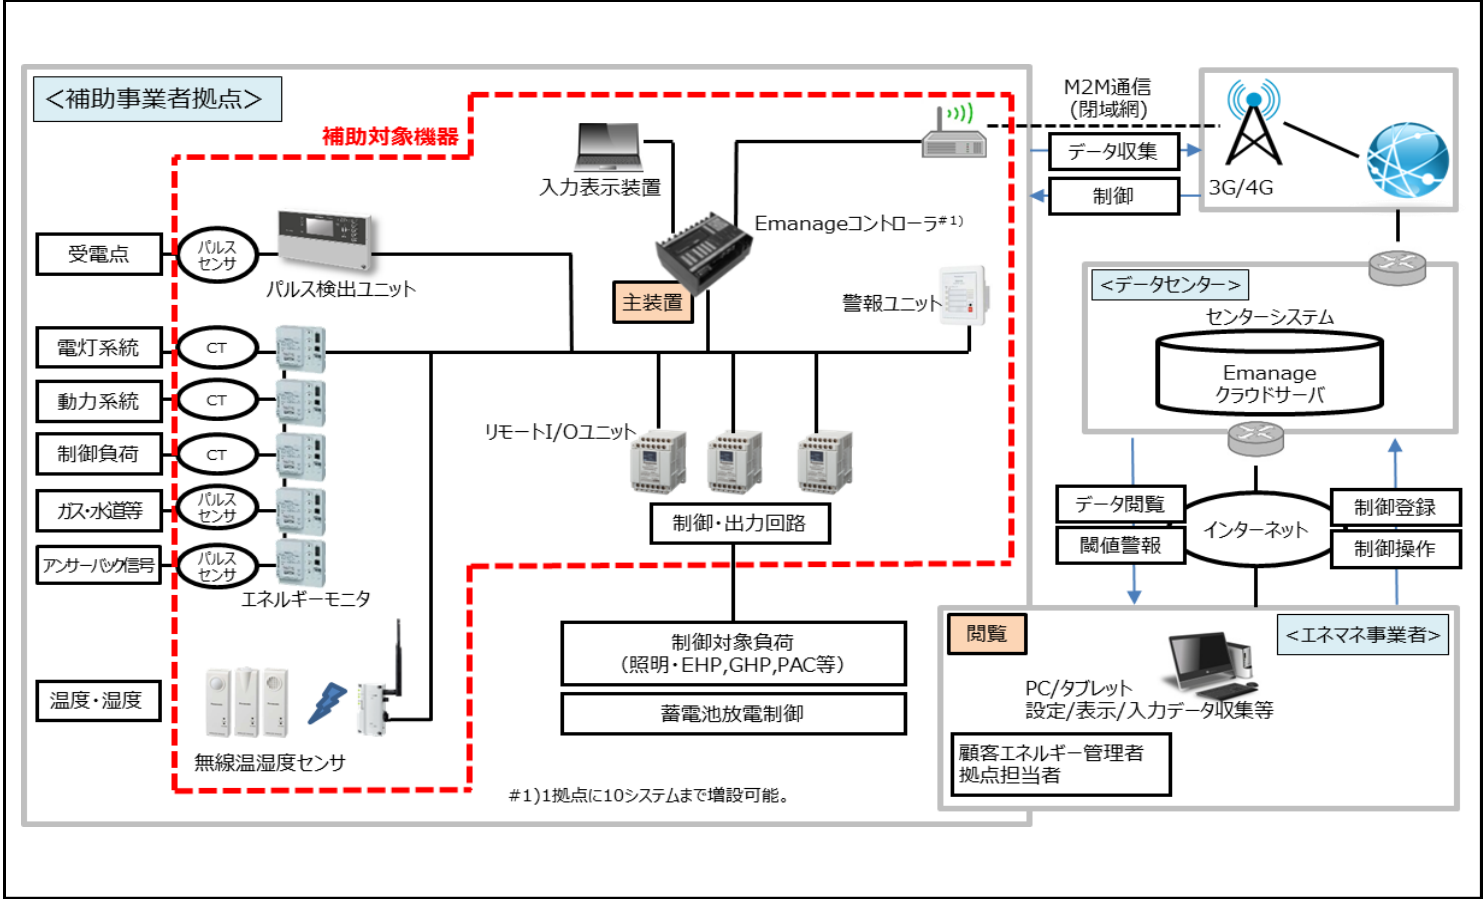

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)		
項目・費目	合計	¥5,713,500
設備費 (受電計測1点/分岐電力計測20点/温度計測5点/制御12点)		¥2,213,500
工事費		¥3,500,000

3. 登録主装置


名称	メーカー	型番
E m a n a g e コントローラ	パナソニック株式会社	WRM2101

4. システムスペック

対象業種	事務所ビル、店舗、工場等	対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	161	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	80	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	入力表示装置(PC)を主装置に直接LAN接続し、汎用ブラウザ、及び専用ソフトウェアの組合せにより計測データの取得、表示、及び各種制御に関する設定を行う。一部機能は無償で提供する。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等の制御についてはメーカーを問わず制御可能。 また、計測データの分析、見える化については拡張性が高く、10システムまでシームレスに連動可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成				
エネマネ事業者名	パナソニック株式会社			
システム・機器名称	エコサスー F P 7			
導入構成	業種	オフィスビル	計測点数	～ 50 点
	契約電力	～ 200 kW	制御点数	～ 10 点

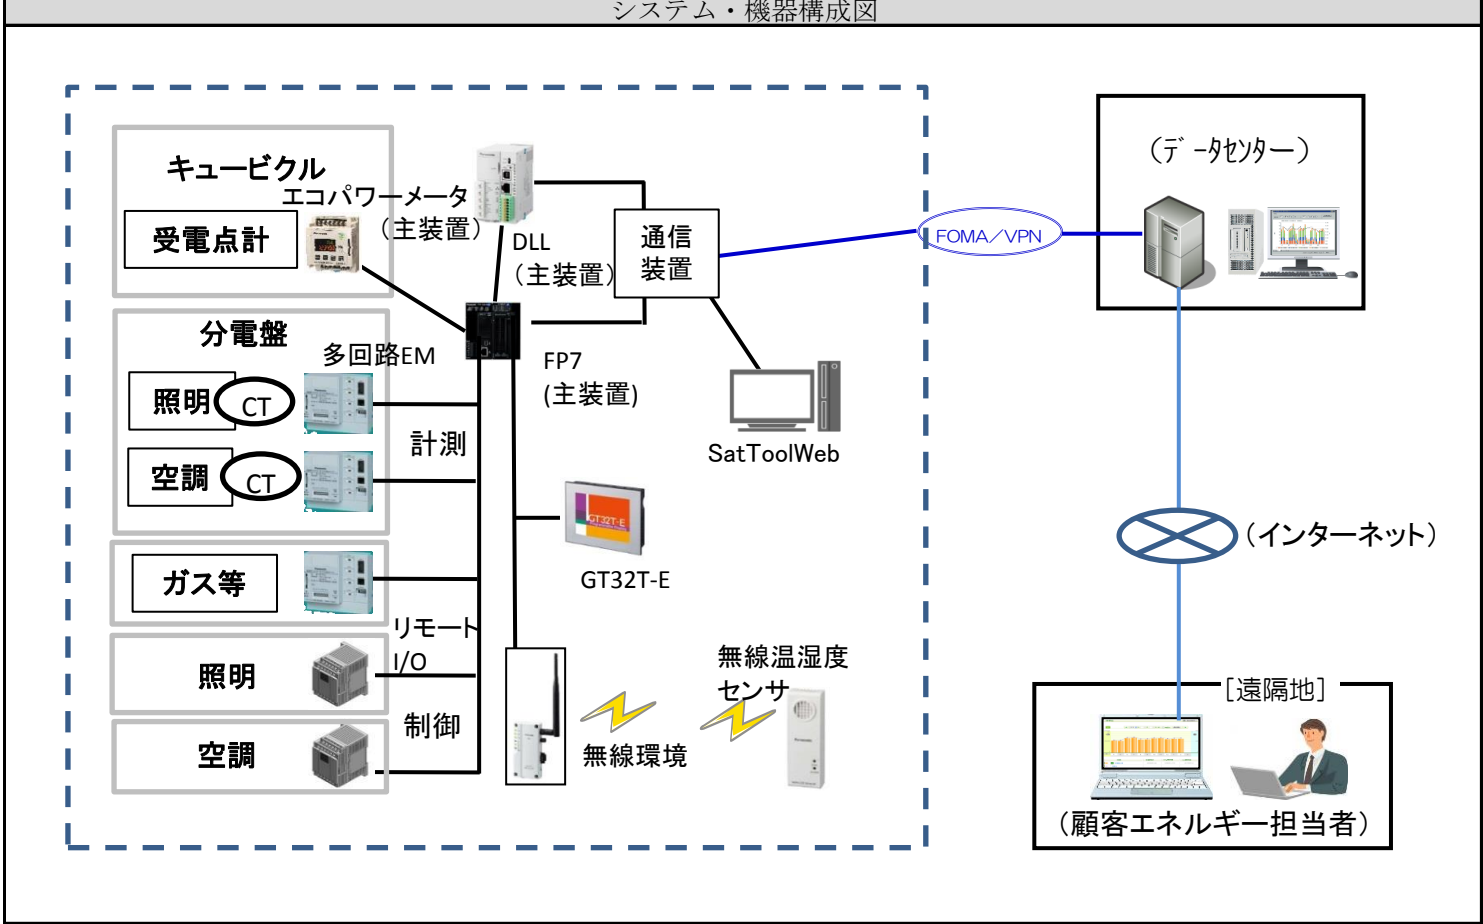

2. 概算見積金額	
初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※計測点数20点・制御点数10点想定	¥9,629,900
工事費	¥6,899,900
	¥2,730,000

3. 登録主装置		
名称	メーカー	型番
FP7 CPUユニット	Panasonic	AFP7CPS31E


4. システムスペック

対象業種	オフィスビル			対象規模	☒ 低圧	☒ 高圧小口	☒ 高圧	☐ 特別高圧
最大計測点数	50	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()					
最大制御点数	10	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()					
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ネットワーク断線時はSatToolWebの導入により、スタンドアロンで利用可能。					
アピールポイント	電気設備において、電力計測、及びデマンド制御によるピークカット、スケジュール制御、間欠運転といった省エネ制御が可能。 また、電気以外の機器（ガス等）も接点出力による制御可能。							

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	パナソニック株式会社		
システム・機器名称	エコサスー A i r t e g r a		
導入構成	業種	オフィスビル	計測点数 制御＋計測 : 200点
	契約電力	～ 1000 kW	制御点数 制御＋計測 : 200点

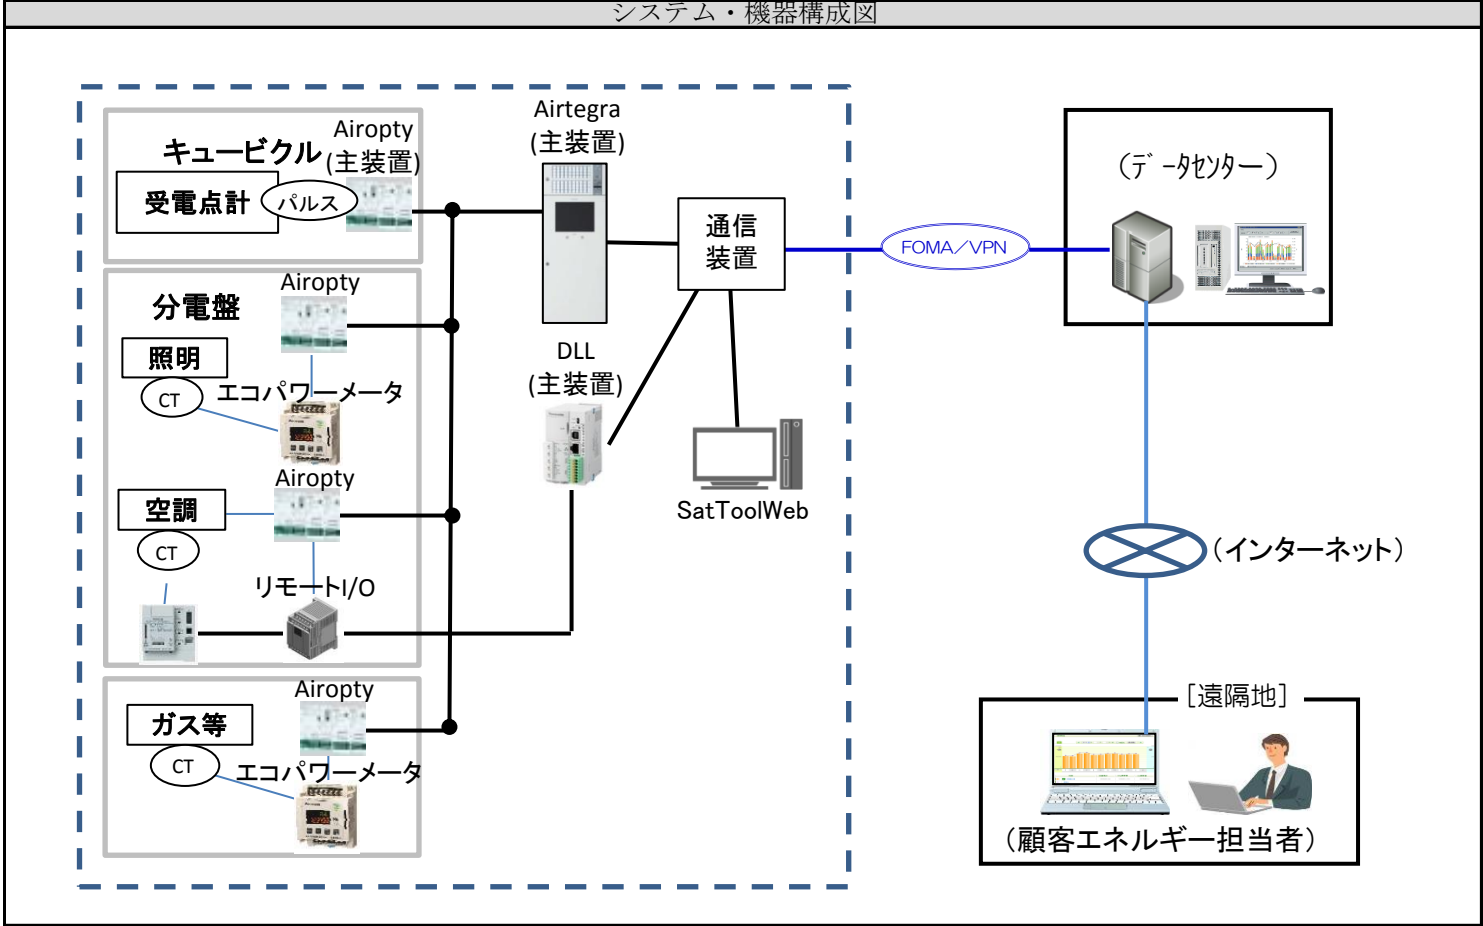

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※計測点数20点・制御点数10点想定	¥14,725,900
工事費	¥10,700,900
	¥4,025,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
Airtegra(200点タイプ)	Panasonic	BNAE14020


4. システムスペック

対象業種	オフィスビル	対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	200点 ※制御＋計測	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	200点 ※制御＋計測	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ネットワーク断線時はSatToolWebの導入により、スタンドアロンで利用可能。
アピールポイント	電気設備において、電力計測、及びデマンド制御によるピークカット、スケジュール制御、間欠運転といった省エネ制御が可能。 また、電気以外の機器（ガス等）も接点出力による制御可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	パナソニック株式会社		
システム・機器名称	エコサスーWeLBA		
導入構成	業種	オフィスビル	計測点数 制御＋計測：500点
	契約電力	～ 1,000 kW	制御点数 制御＋計測：500点

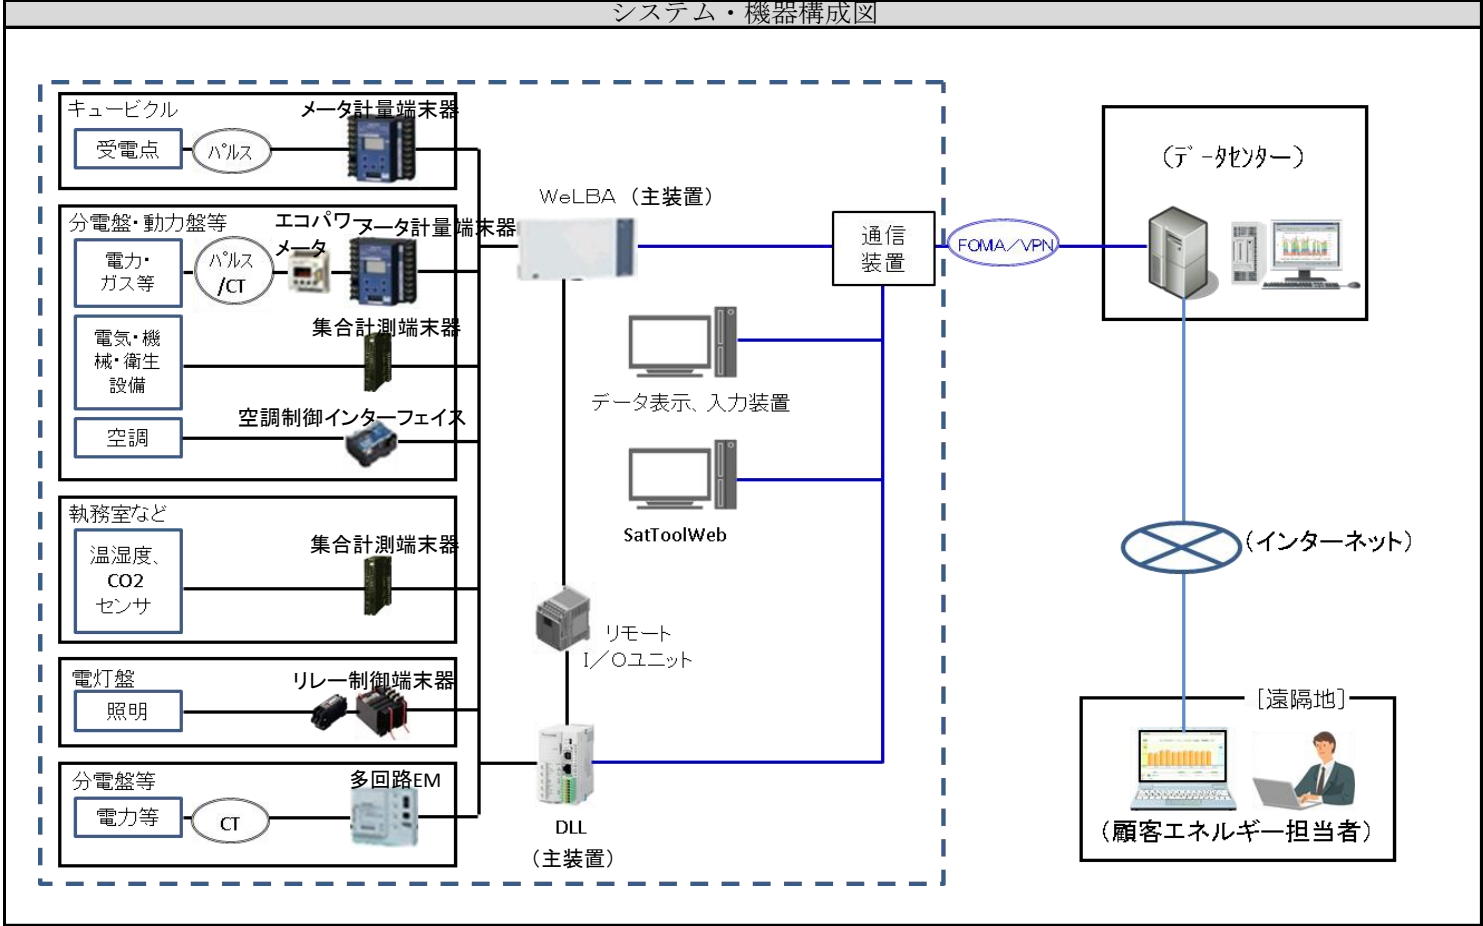

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※計測点数20点・制御点数10点想定	¥14,935,600
工事費	¥11,150,600
	¥3,785,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
WeLBA	Panasonic	WeLBA500液晶付タイプ


4. システムスペック

対象業種	オフィスビル	対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	500 ※計測+制御	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	500 ※計測+制御	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	ネットワーク断線時でも、スタンドアロンで利用可能。
アピールポイント	電気設備において、電力計測、及びデマンド制御によるピークカット、スケジュール制御、間欠運転といった省エネ制御が可能。また、電気以外の機器（ガス等）も接点出力による制御可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	パナソニック株式会社		
システム・機器名称	エコサスーBA		
導入構成	業種	オフィスビル	計測点数 制御＋計測：50,000点
	契約電力	～ 1500 kW	制御点数 制御＋計測：50,000点

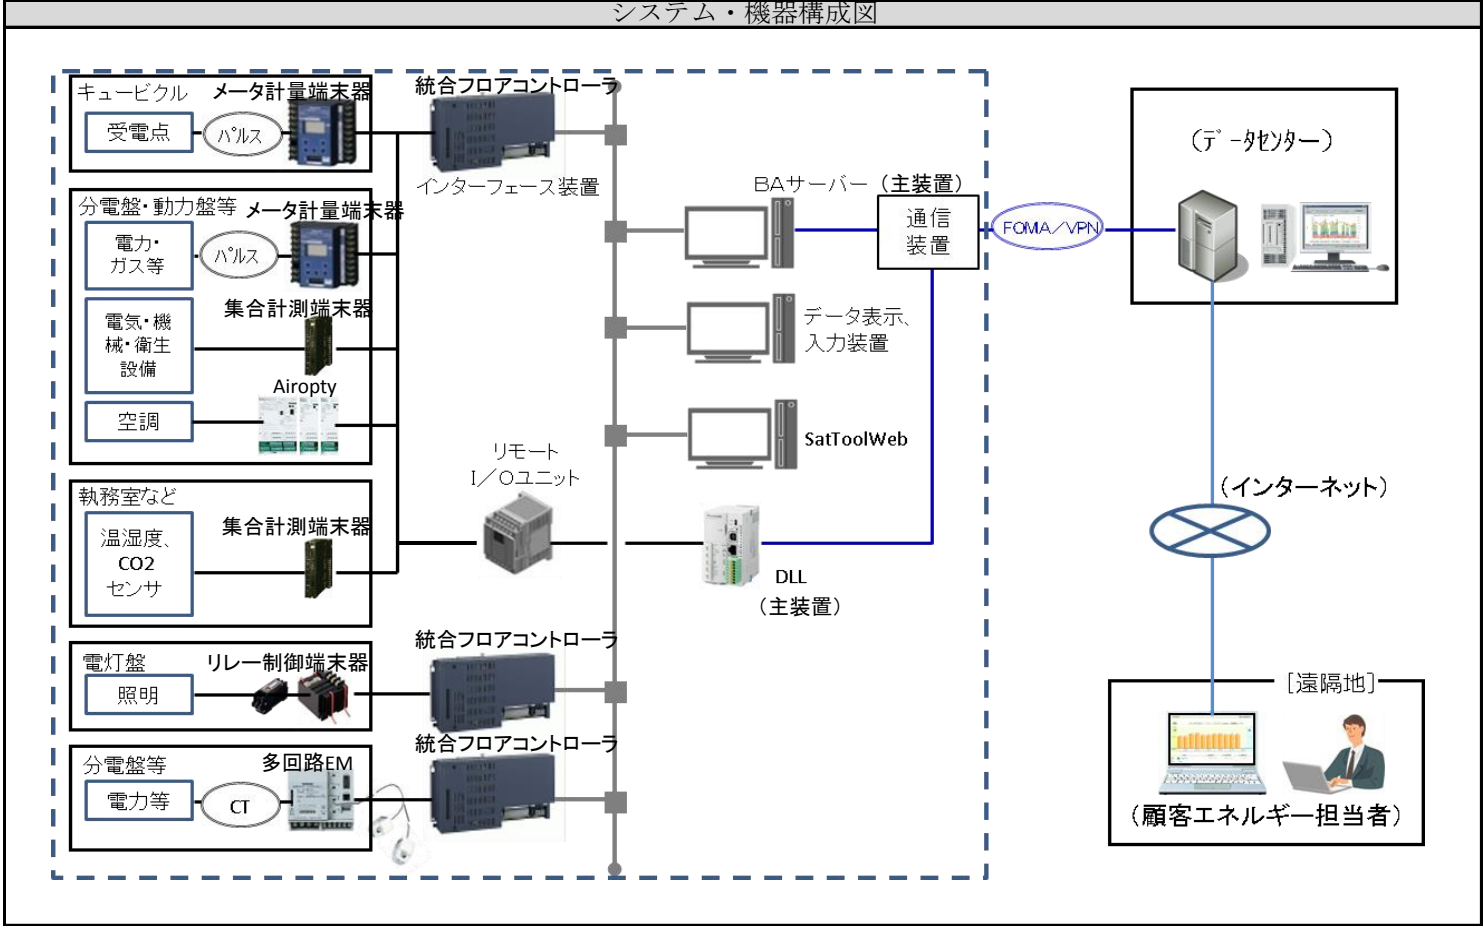

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※計測点数20点・制御点数10点想定	¥32,166,400
工事費	¥25,960,400
	¥6,206,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
BAサーバー	Panasonic	BNA A654

4. システムスペック

対象業種	オフィスビル	対象規模	☒ 低压 ☒ 高压小口 ☒ 高压 ☐ 特別高压
最大計測点数	50,000点 ※制御＋計測	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	50,000点 ※制御＋計測	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ネットワーク断線時はSatToolWebの導入により、スタンドアロンで利用可能。
アピールポイント	電気設備において、電力計測、及びデマンド制御によるピークカット、スケジュール制御、間欠運転といった省エネ制御が可能。 また、電気以外の機器（ガス等）も接点出力による制御可能。		