


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	備前グリーンエネルギー株式会社			
システム・機器名称	BEEMS			
導入構成	業種	事務所	計測点数	89点(電力80点、温度3点、湿度3点、CO2濃度3点)
	契約電力	150kW	制御点数	6点(空調3点、換気3点)

システム・機器構成図

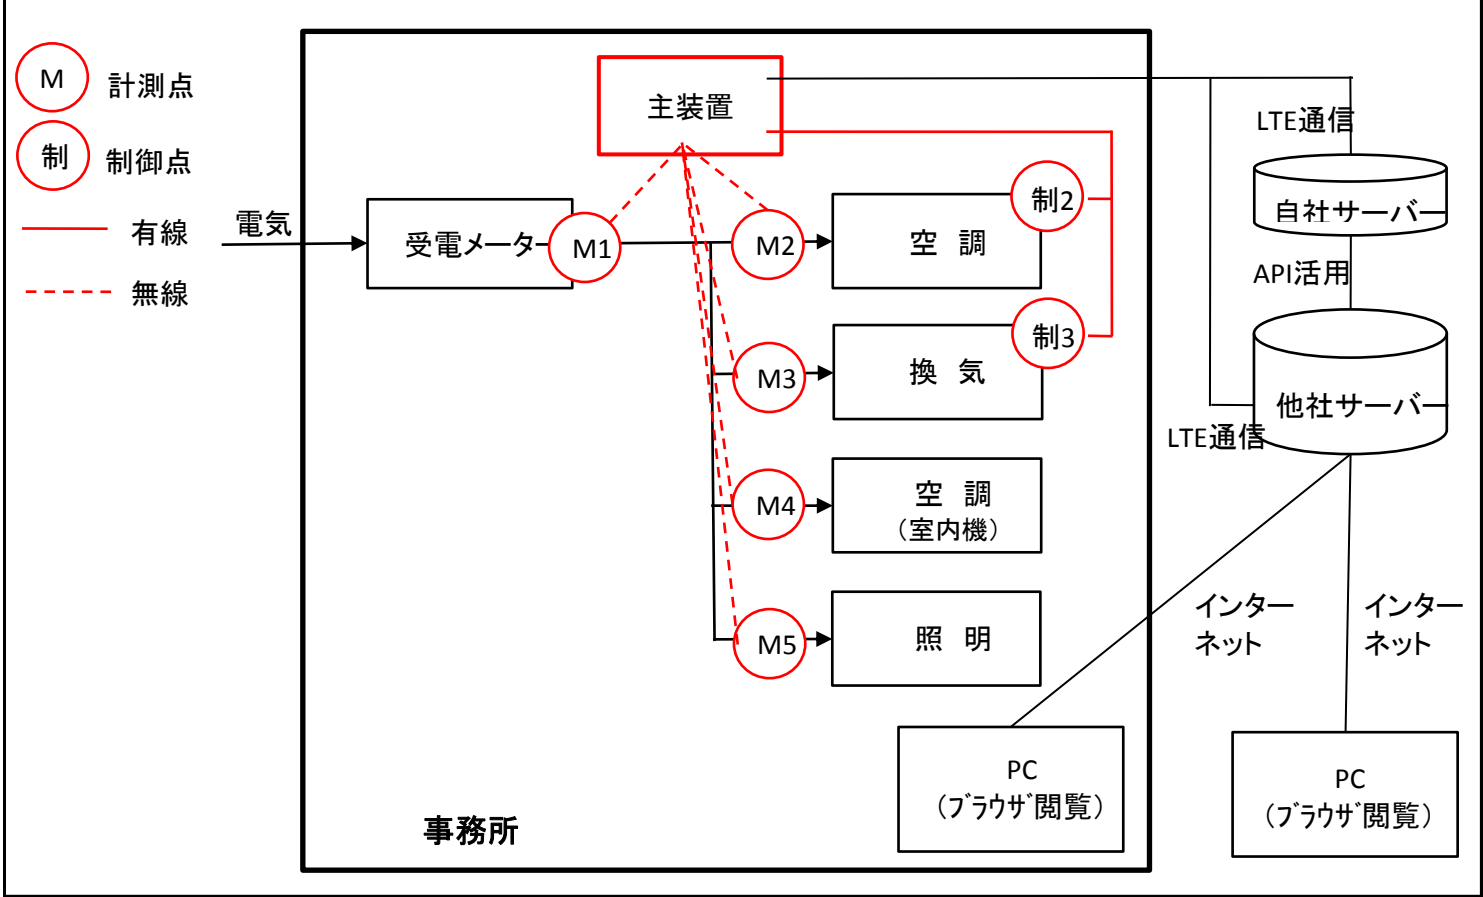

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費	¥4,198,000
工事費	¥1,948,000
	¥2,250,000

3. 登録主装置


名称	メーカー	型番
BEEMS	備前グリーンエネルギー	BEMA100

4. システムスペック

対象業種	事務所、店舗、その他	対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	150	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☒ その他 (温度、湿度、CO2濃度)
最大制御点数	32	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	通信完全遮断状態では、計測、制御は、拠点の主装置で実施可能です。見える化は、専用ソフトウェアが入ったパソコンを、主装置とLAN接続することで可能です。
アピールポイント	■最大需要電力(デマンド値)を超えそうなときに、警報を出すことができます。 ■デマンド値を超える前に空調、照明、換気などの電源を自動でOFFにすることができます。 ■電気使用量やガス使用量、温湿度、CO2濃度など複数の計測内容を1分単位で計測することが可能です。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成				
エネマネ事業者名		備前グリーンエネルギー株式会社		
システム・機器名称		E m a n a g e		
導入構成	業種	事務所ビル、工場等	計測点数	～161点／システム (受電計測点：1点、CT計測またはパルス計測：最大160点)
	契約電力	500kW以下	制御点数	～80接点／システム

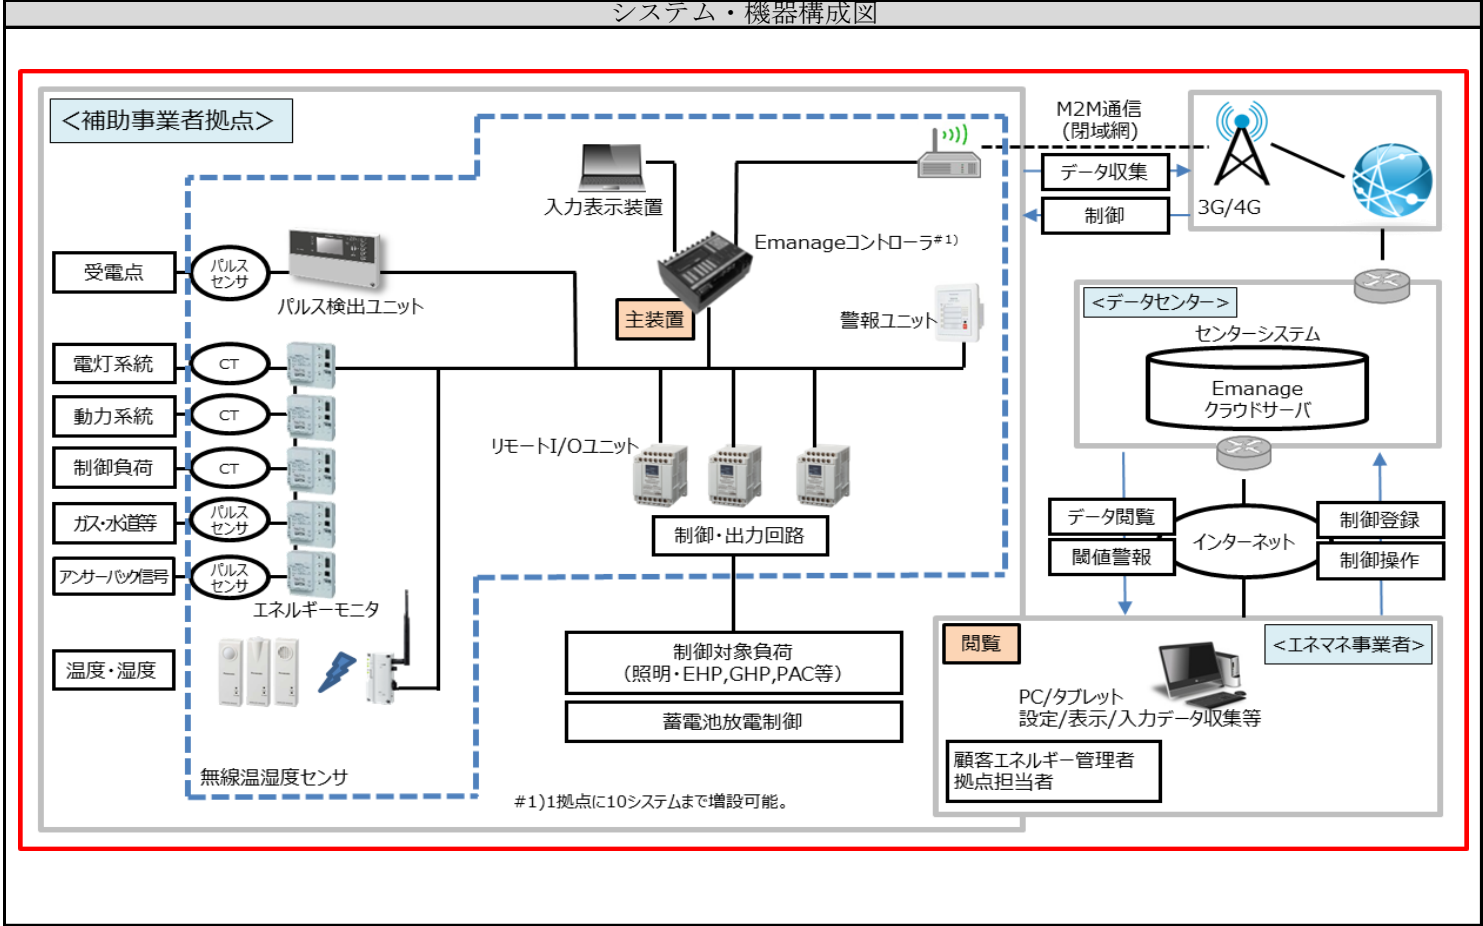

2. 概算見積金額	
初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 (受電計測1点/分岐電力計測10点/温度計測3点/制御6点)	¥4,569,600
工事費	¥1,769,600
	¥2,800,000

3. 登録主装置		
名称	メーカー	型番
E m a n a g e コントローラ	パナソニック株式会社	WRM2101

4. システムスペック

対象業種	事務所ビル、店舗、工場等		対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧	
最大計測点数	161	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()		
最大制御点数	80	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()		
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	入力表示装置(PC)を主装置に直接LAN接続し、汎用ブラウザ、及び専用ソフトウェアの組合せにより計測データの取得、表示、及び各種制御に関する設定を行う。一部機能は無償で提供する。		
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等の制御についてはメーカーを問わず制御可能。 また、計測データの分析、見える化については拡張性が高く、10システムまでシームレスに連動可能。				