


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	北電興業株式会社			
システム・機器名称	E-Tac BEMS type DS			
導入構成	業種	事務所等	計測点数	36点（電力量×16、油流量×4、その他×16）
	契約電力	300 kW	制御点数	56点（照明×3、空調機×18、全熱交換器・冷凍機×11、ポンプ×12、冷温水発生機×6、ボイラー×6）

システム・機器構成図

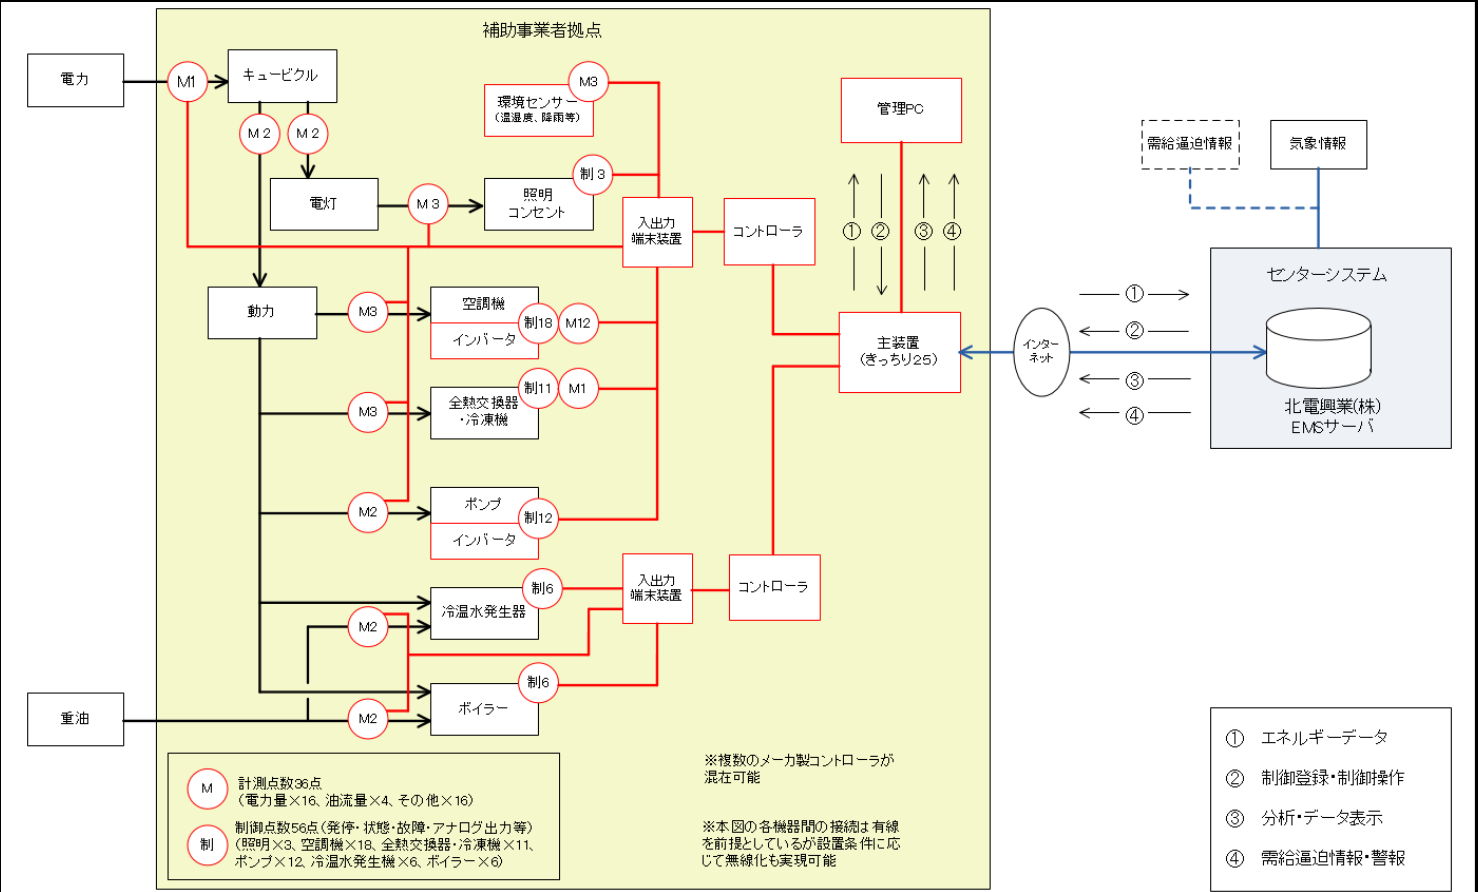

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費	¥14,370,000
工事費	¥7,380,000
	¥6,990,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
きっちり25	日本総合システム	KTC25-SA


4. システムスペック

対象業種	ホテル・病院・事務所など			対象規模		☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧				
最大計測点数	2,000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他	()						
最大制御点数	2,000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コージェネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☒ その他	(融雪設備等)						
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	主装置からインターネット側の配線を切り離しても、補助事業者拠点内のシステムはそのままスタンドアロンとして利用可能							
アピールポイント	中規模以上の建物を対象としたシステムです。 ・エネルギー情報（電力、燃料等）と室内外環境情報（温湿度、CO2濃度等）を一元的にリアルタイムに見える化し、任意期間との比較やゾーン・フロア別の比較等により、施主と利用者の一丸となった省エネ行動の誘発が可能です。 ・オープンシステムにより、建物に応じた柔軟な計測・自動制御のシステム構成が可能です。									

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	北電興業株式会社			
システム・機器名称	E-Tac BEMS type RS			
導入構成	業種	ホテル等	計測点数	72点（電力量×41、油流量×6、その他×28）
	契約電力	1000 kW	制御点数	102点（照明×10、空調機×36、全熱交換器・冷凍機×20、ポンプ×18、冷温水発生機×9、ボイラー×9）

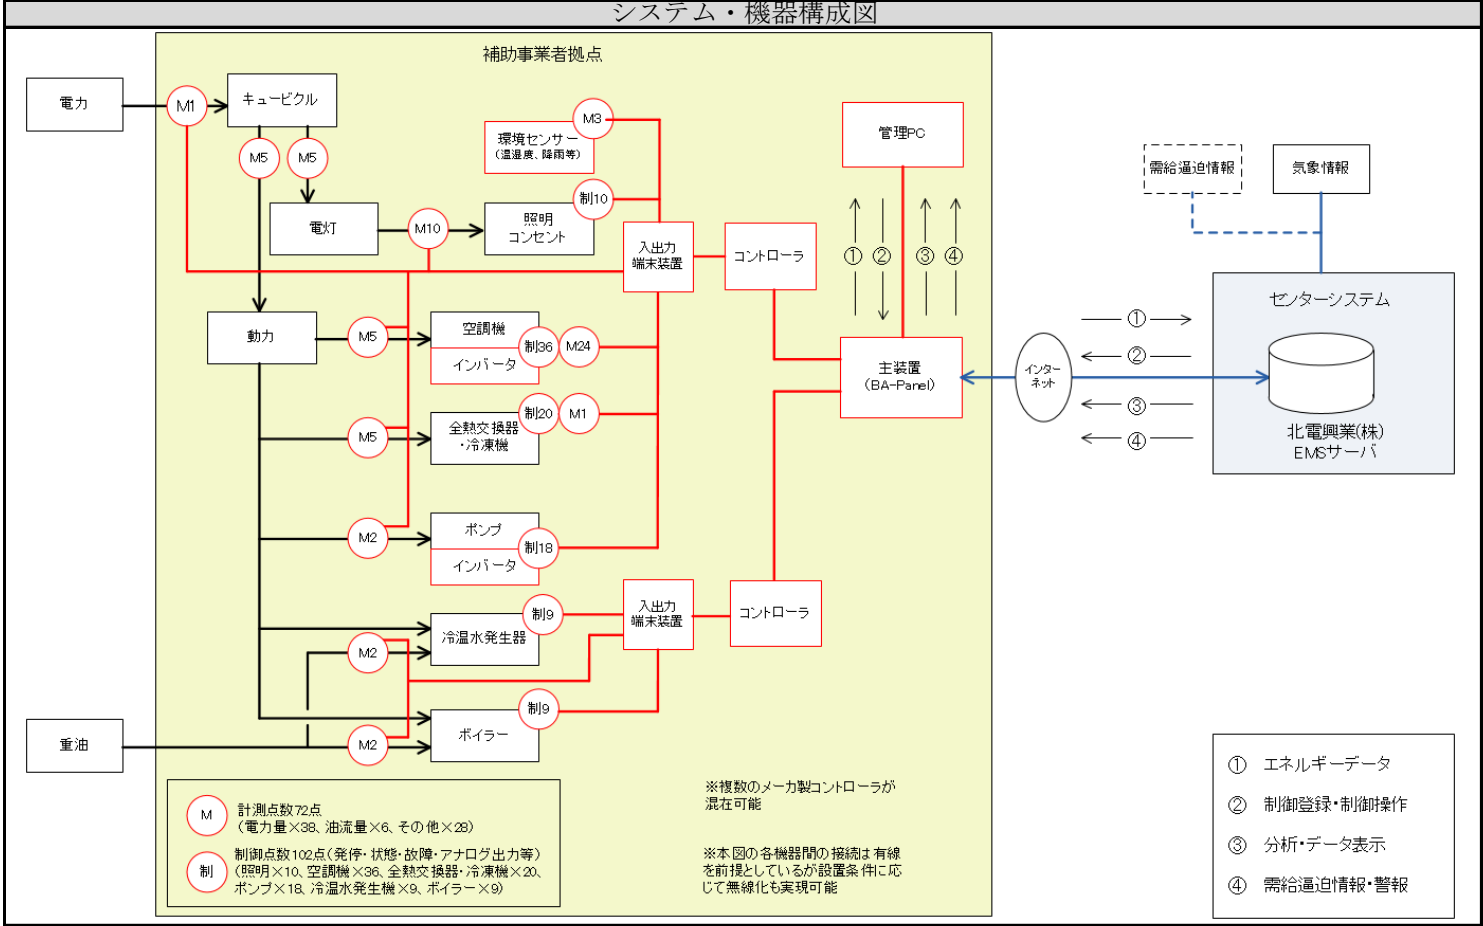

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費	¥28,120,000
工事費	¥14,113,000
	¥14,007,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
BA-Panel1	ロボティクスウェア	BAP-10000

4. システムスペック

対象業種	ホテル・病院・事務所・工場など	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	10,000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	10,000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエネ ☒ ボイラー ☒ 蓄電池 ☒ その他 (融雪設備等)
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	主装置からインターネット側の配線を切り離しても、補助事業者拠点内のシステムはそのままスタンドアロンとして利用可能
アピールポイント	中規模以上の建物を対象としたシステムです。 ・エネルギー情報（電力、燃料等）と室内外環境情報（温湿度、CO2濃度等）を一元的にリアルタイムに見える化し、任意期間との比較やゾーン・フロア別の比較等により、施主と利用者の一丸となった省エネ行動の誘発が可能です。 ・オープンシステムにより、建物に応じた柔軟な計測・自動制御のシステム構成が可能です。		