


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	丸新電機照明株式会社		
システム・機器名称	E m a n a g e		
導入構成	業種	事務所ビル、工場等	計測点数 ～161点／システム (受電計測点：1点、CT計測またはパルス計測：最大160点)
	契約電力	500kW以下	制御点数 ～80接点／システム

システム・機器構成図

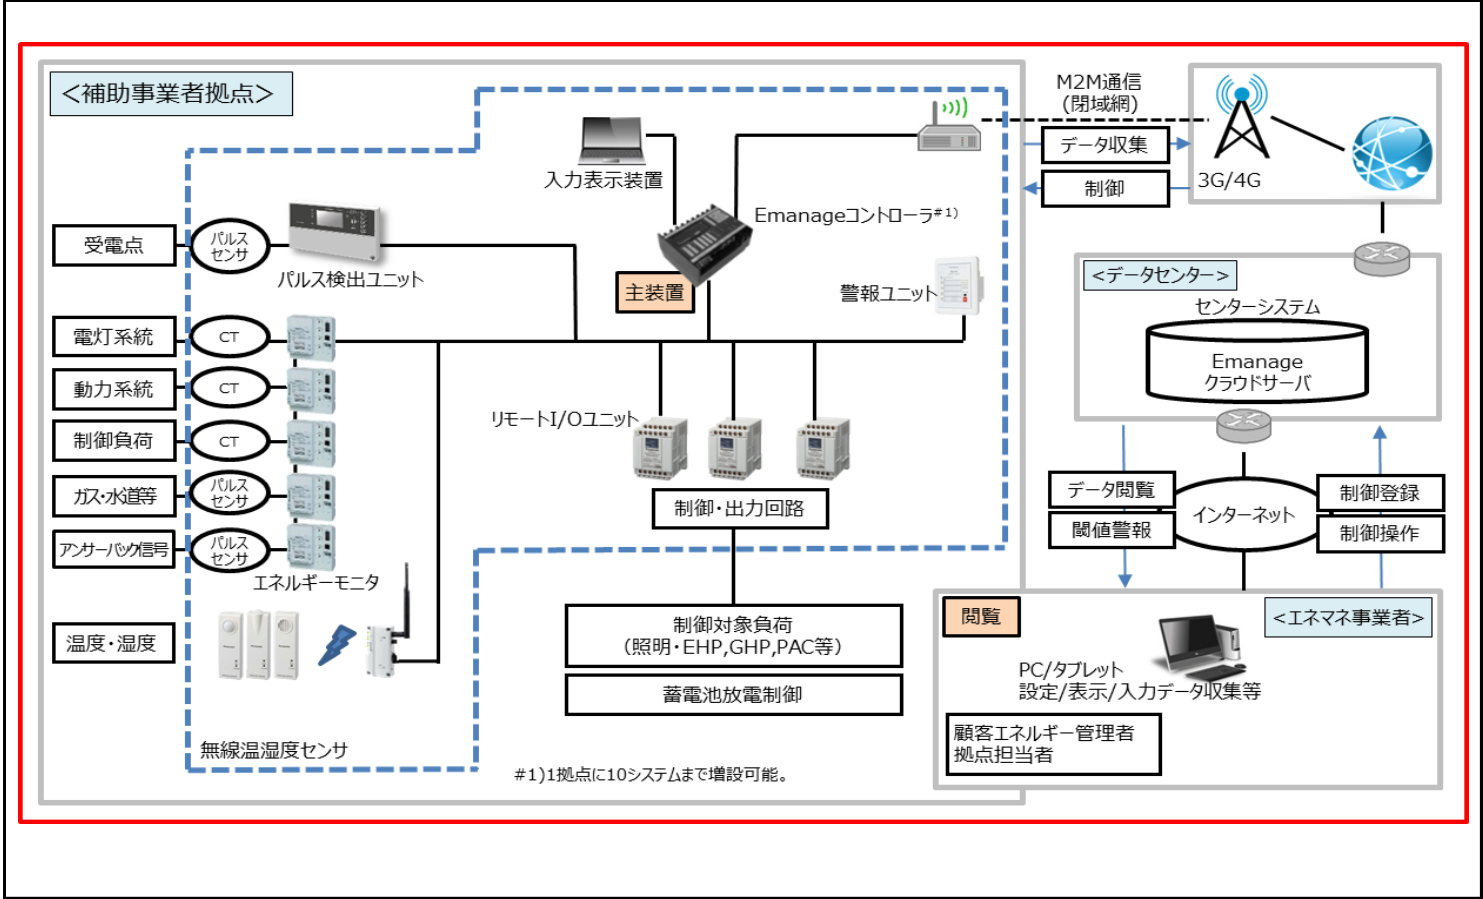

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 (受電計測1点/分岐電力計測20点/温度計測5点/制御12点)	¥5,713,500
工事費	¥2,213,500
	¥3,500,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
E m a n a g e コントローラ	パナソニック株式会社	WRM2101

4. システムスペック


対象業種	事務所ビル、店舗、工場等	対象規模	☒ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	161	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	80	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	入力表示装置(PC)を主装置に直接LAN接続し、汎用ブラウザ、及び専用ソフトウェアの組合せにより計測データの取得、表示、及び各種制御に関する設定を行う。一部機能は無償で提供する。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等の制御についてはメーカーを問わず制御可能。 また、計測データの分析、見える化については拡張性が高く、10システムまでシームレスに連動可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	丸新電機照明株式会社			
システム・機器名称	デマンド・マネジメント・サービス (l i t e)			
導入構成	業種	商業施設等、事業所等、工場等	計測点数	1～5 点 (導入拠点の状況により端末を追加し拡張可：59点)
	契約電力	50～1,000 kW	制御点数	1～4 点 (導入拠点の状況により端末を追加し拡張可：36点)

システム・機器構成図

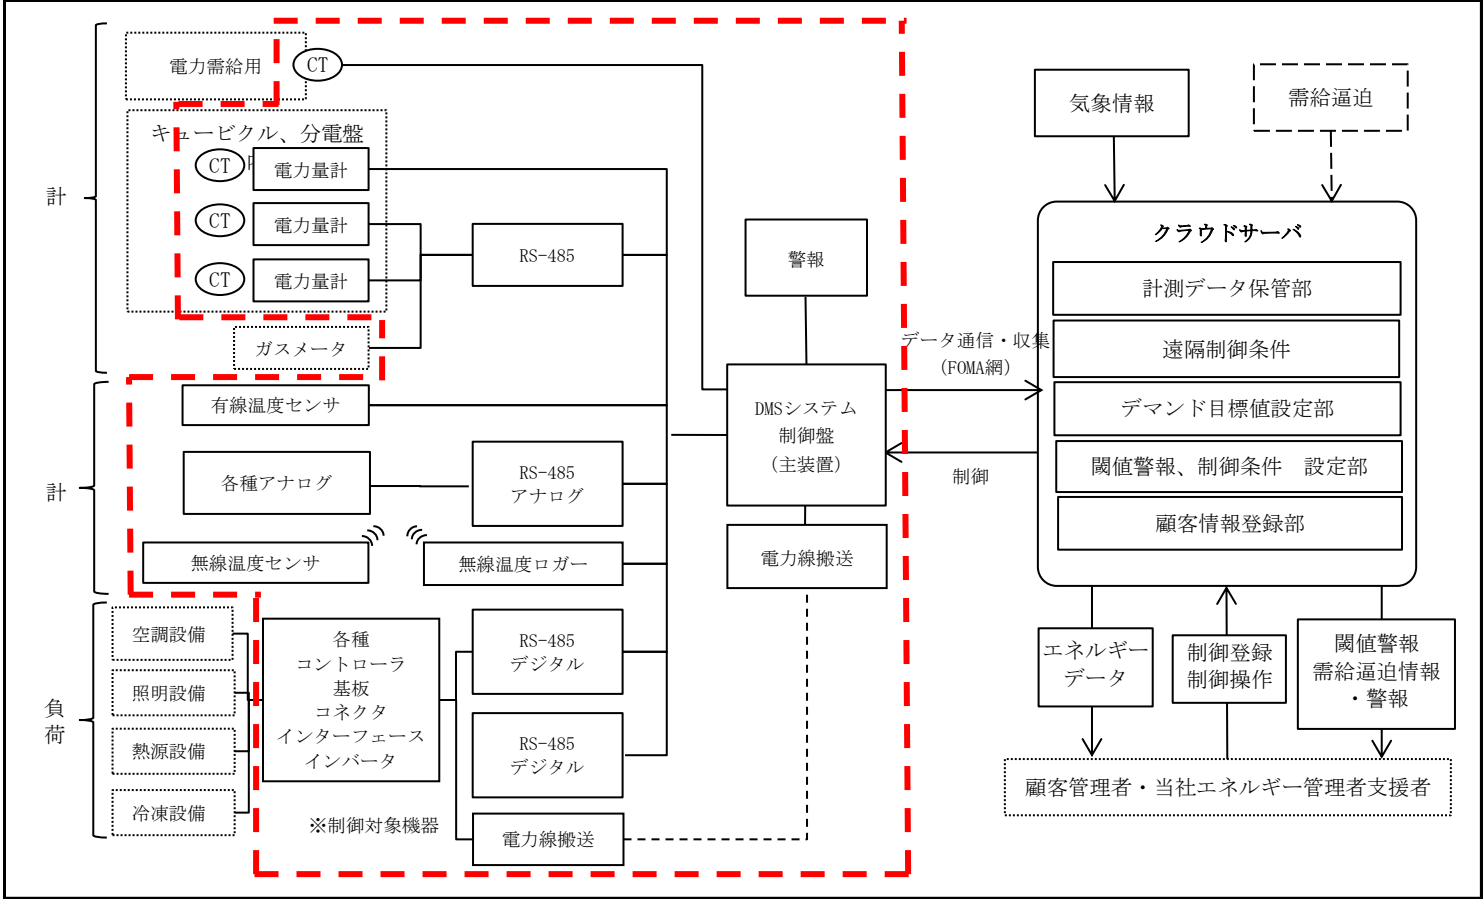

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数4点	¥1,815,800
工事費、WEB登録費	¥985,800
	¥830,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
DMSシステム制御盤 (lite)	大崎電気工業株式会社	DMS-L2

4. システムスペック


対象業種	商業施設等、事業所等、工場等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	5点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	4点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエ ☒ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	現地に管理用PCを設置し、主装置と接続することで操作可能
アピールポイント	電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネットを介し遠隔監視や制御に対応。デマンド目標値を超過しそうな場合は空調等の負荷を自動制御する。また温度や時間帯による制御も可能。 計測入力点数5点、制御出力点数4点の小規模向けタイプ。現場状況により計測・制御点数の拡張性を備える。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	丸新電機照明株式会社		
システム・機器名称	デマンド・マネジメント・サービス (スタンダード)		
導入構成	業種	商業施設等、事業所等、工場等	計測点数 1～13点 (導入拠点の状況により端末を追加し拡張可：59点)
	契約電力	50～1,000 kW	制御点数 1～12点 (導入拠点の状況により端末を追加し拡張可：36点)

システム・機器構成図

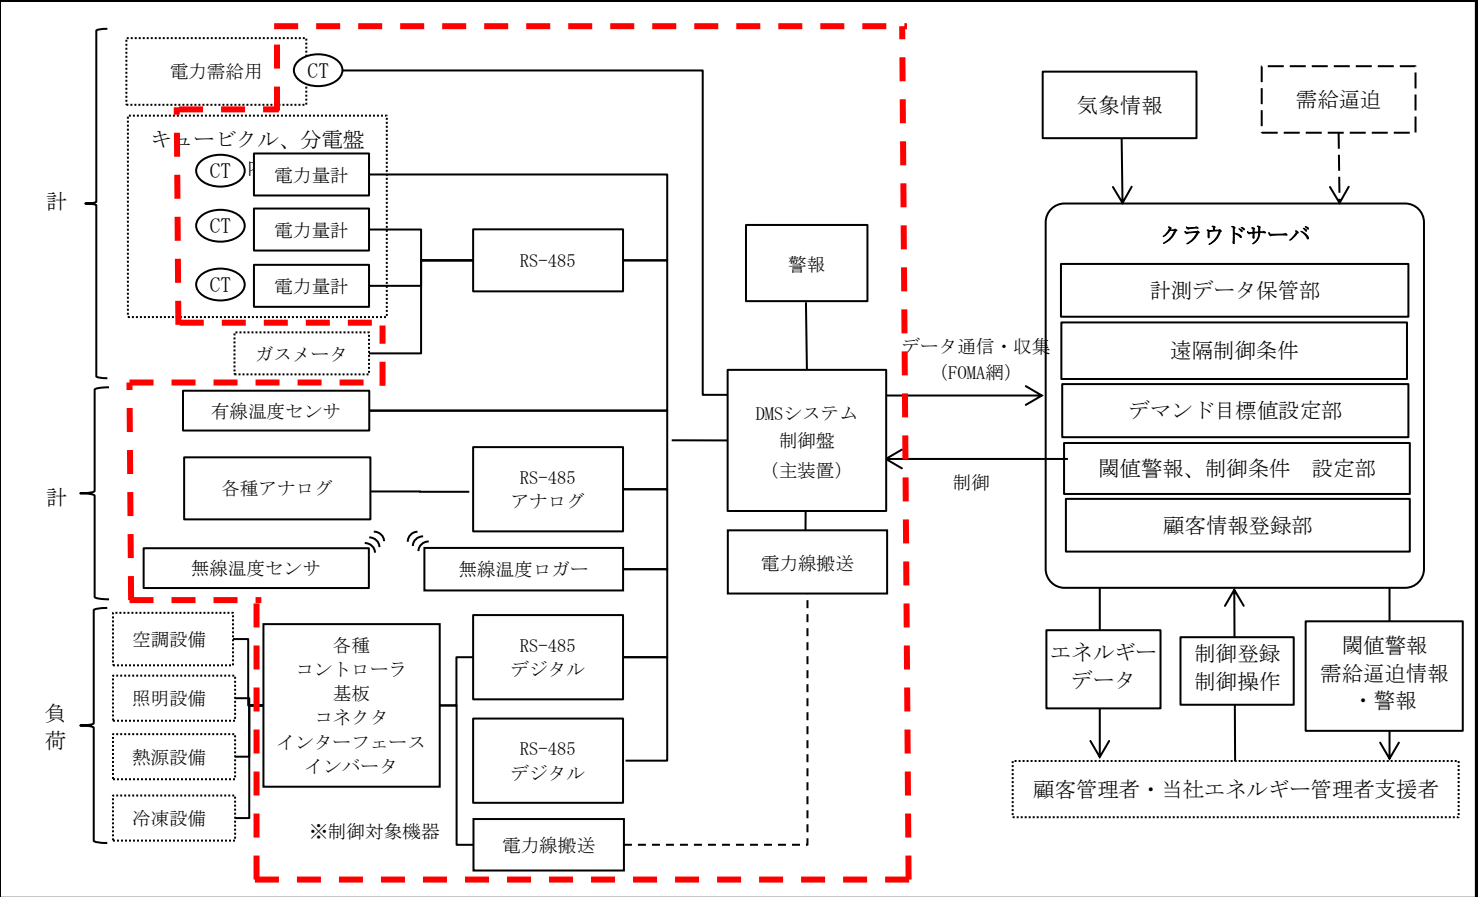

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数20点	¥4,241,000
工事費、WEB登録費	¥2,791,000
	¥1,450,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
DMSシステム制御盤 (スタンダード)	大崎電気工業株式会社	DMS-S2

4. システムスペック

対象業種	商業施設等、事業所等、工場等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	13点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☒ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	12点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエ ☒ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンダード利用変更	有償	スタンダード利用方法	現地に管理用PCを設置し、主装置と接続することで操作可能
アピールポイント	電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネットを介し遠隔監視や制御に対応。デマンド目標値を超過しそうな場合は空調等の負荷を自動制御する。また温度や時間帯による制御も可能。 計測入力点数13点、制御出力点数12点の中・大規模向けタイプ。現場状況により計測・制御点数の拡張性を備える。		