


ZEBリーディング・オーナー 導入計画 ①

オーナー名	社会福祉法人佐渡国仲福祉会	登録年度	2021
建築物の名称	特別養護老人ホームやはたの里		



建築物のコンセプト

平成29年に地球温暖化対策としてバイオマスボイラ（木質チップ仕様）及び太陽光発電設備導入してきた。
今回【“脱・二酸化炭素”計画としてZEB化事業に取り組む】を掲げた。

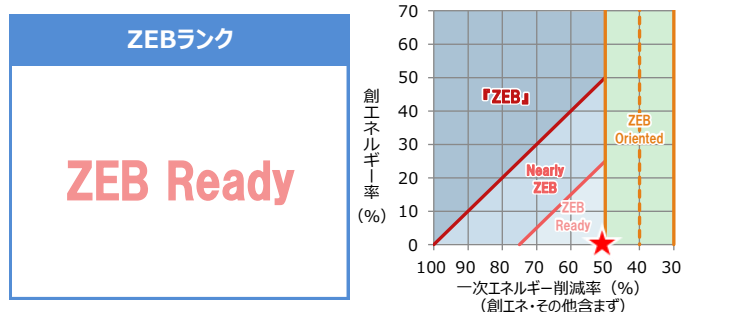

建築物概要

都道府県	地域区分	新/既	建物用途	
新潟県	5	既存建築物	病院等	
延べ面積	階数(塔屋を除く)		主な構造	竣工年
4,319 m ²	地下 -	地上 1階	S造	2023年
省エネルギー認証取得				
✓ BELS	ZEB Ready	CASBEE		
LEED		ISO50001		
その他				
一次エネルギー削減率 (その他含まず)				
創エネ含まず	51 %	創エネ含む	52 %	

技術	設備	仕様	
建築省エネルギー技術 (パッシブ)	外皮断熱	外壁	硬質ウレタンフォーム保温板2種2号30mm
		屋根	硬質ウレタンフォーム保温板2種2号30mm
		窓	高性能窓サッシLow-E樹脂ガラス/高性能窓ガラス Low-e複層ガラス
		遮蔽	庇
		遮熱	
	自然利用		
その他		トップライト	
設備省エネルギー技術 (アクティブ)	空調	機器 (熱源)	ビルマル (EHP) / パッケージエアコン/ ルームエアコン/ 全熱交換器
		システム	
	換気	機器	インバータファン
		システム	温度連動制御システム/ガス使用量連動制御システム

技術	設備	仕様	
設備省エネルギー技術 (アクティブ)	照明	機器	LED照明器具
		システム	在室検知制御システム/明るさ検知制御システム/タイムスケジュール制御システム/ゾーニング制御*
	給湯	機器	ヒートポンプ給湯機/バイオマスボイラ
		システム	併用方式
	昇降機 (ロープ式)		
	変圧器		超高効率変圧器*
効率化	コージェネ	機器	ガスエンジン
		システム	給湯利用
	再エネ	機器	太陽光発電
		システム	系統連系 (売電しない)
蓄電池	機器	リチウムイオン電池	
その他技術	機器	再エネ利用	
	システム	太陽熱利用	
BEMS	システム	チューニング等運用時への展開	

省エネルギー性能

項目	一次エネルギー消費量(MJ/年m ²)		BPI/BEI
	基準値	設計値	
PAL*	699	440	0.63
空調	1,409.65	835.08	0.60
換気	449.34	151.19	0.34
照明	516.86	135.08	0.27
給湯	705.12	495.41	0.71
昇降機	0.00	0.00	-
コージェネ発電量	0.00	-113.30	-
創エネ	0.00	-42.18	-
その他	139.72	139.72	-
合計	3,221	1,601	0.50
創エネ含まず合計	3,221	1,757	0.55

基準値 設計値

ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。/ * WEBPRO未評価技術15項目